


LEGENDA ZNAČEK:

SYSTÉM ZNAČENÍ KABELŮ: +R.S1KNAPUJEND
Z ROZVADĚČE R.S1)-W2ČÍSLO KABELU/VÝVODU>TYP

R.P3  ROZVADĚČ PODRUŽNÝ 3

 ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO

 STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6

 KABEL UMĚLEHO OSVĚTLENÍ


 KABEL OVLÁDACÍ

LEGENDA SVÍTIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: A (TYP SVÍTIDLA) /
A1 (OKRUH A SOUSTAVA 1) / L2 (NAPUJEND Z FÁZE L2)

ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 1x58W, IP65, PŘISAZENÉ,
ELEKTRONICKÝ PŘEDŘ.
+ 1x Trubice T8, L 58W/840 G13

ODCHRANA PŘED ÚRAZEM
U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem
zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
AC 400/230V / TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním,
ochranným pospojováním a proudovým chráničem

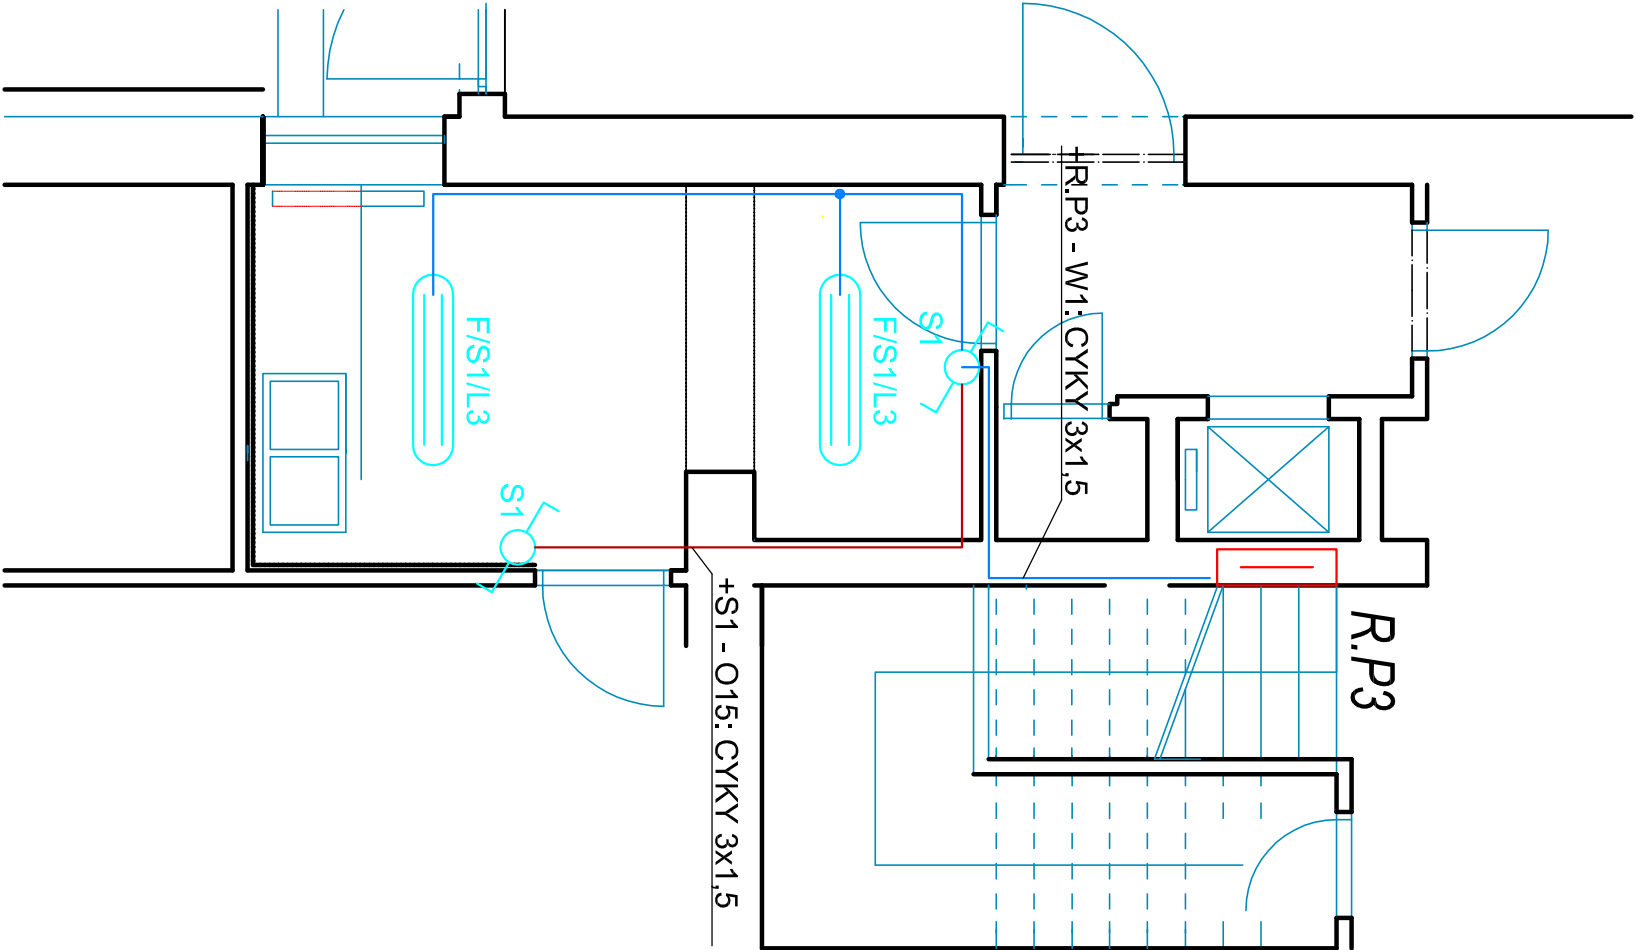

Zodp.projektant:		Vypracoval:		Razítko a podpis:
LADISLAV HANUŠ STAVBAŘŮ 210 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com		
Stupeň: DSP				
Akce:		Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice k.ú. Horažďovice		
Investor:		Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Objekt:		Datum: 03/2017		Přet:
SO1 - pavilon 1		Č.zakázky:		
		Měřítko: 1:50		
Obsah:		Č.výkresu: 09		
PŮDORYS 2.NP - VÝSEK 02 OSVĚTLENÍ				