



PŘÍPOJKA VODOVODU NA PE 100 SDR11 D180
S VODOMĚREM ULOŽENÝM VE STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ
PŘÍPOJKA PRO KINO

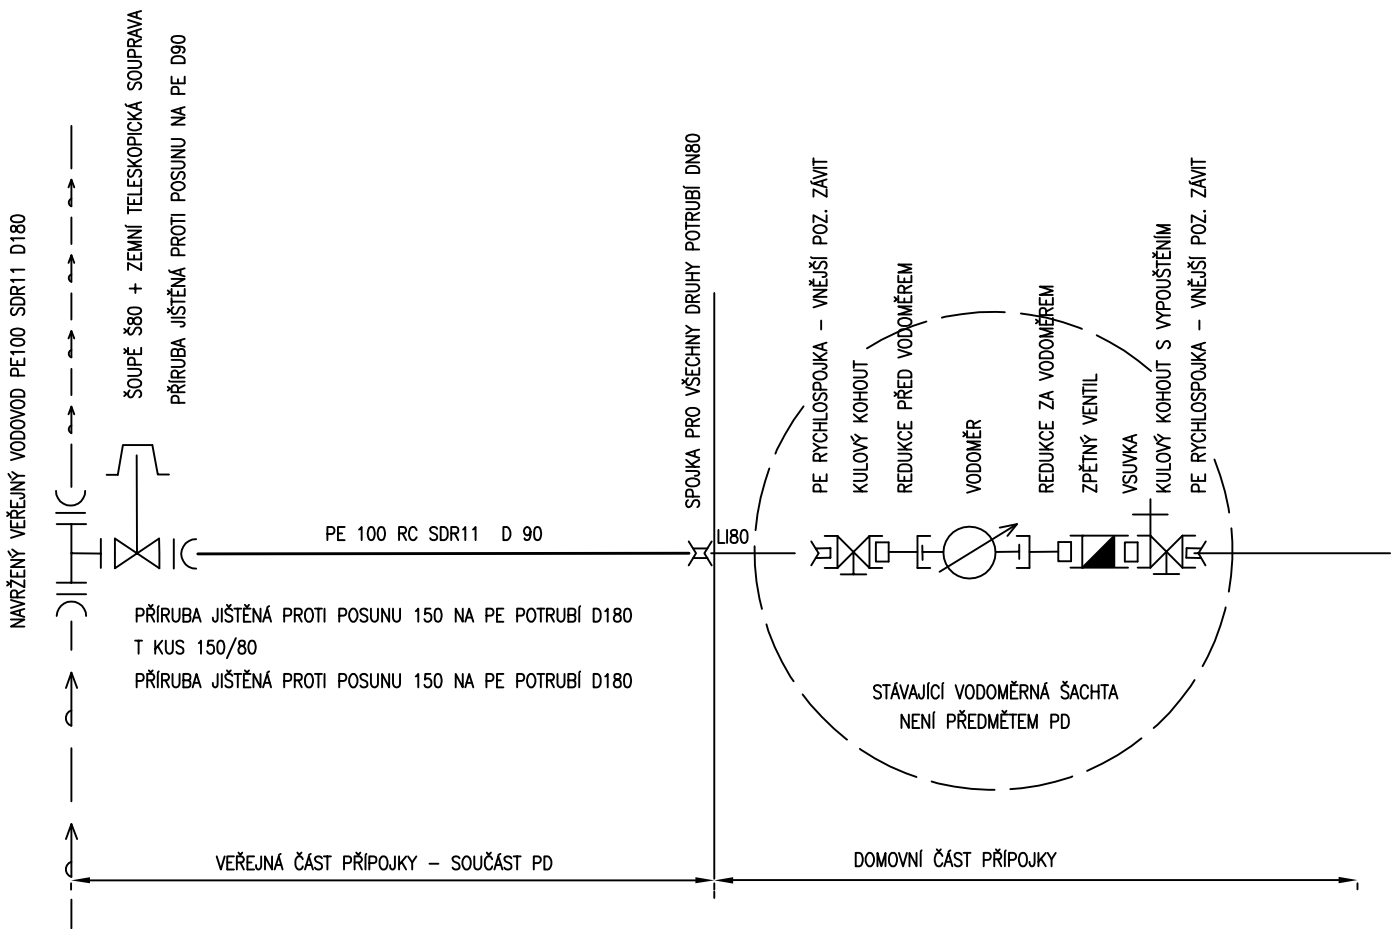

PD ŘEŠÍ POUZE VEŘEJNÉ ČÁSTI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK S PŘEPOJENÍM PŘED ŠACHTOU NEBO DOMEM.
NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU VEDENY AŽ K PATĚ DOMU, BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
NOVÁ VODOMĚRNÁ SESTAVA NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
PŘESNÉ NAPOJENÍ NAVRŽENÝCH PŘÍPOJEK BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU STAVBY.

NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	NAVRTÁVACÍ PAS	ŠOUPĚ (VNĚJŠÍ ZÁVIT/NAPOJOVACÍ HRDLO)
PE100 RC SDR11 D32	ZÁVIT. VÝSTUP 5/4"	ŠOUPĚ 1" (5/4" / 1")
PE100 RC SDR11 D40	ZÁVIT. VÝSTUP 6/4"	ŠOUPĚ 5/4" (6/4" / 5/4")
PE100 RC SDR11 D90	T KUS	ŠOUPĚ DN80

PŘÍPOJKA VODOVODU NA PE 100 SDR11 D180
S VODOMĚRNOU SESTAVOU ULOŽENOU VE STÁVAJÍCÍM NAPOJOVANÉM OBJEKTU

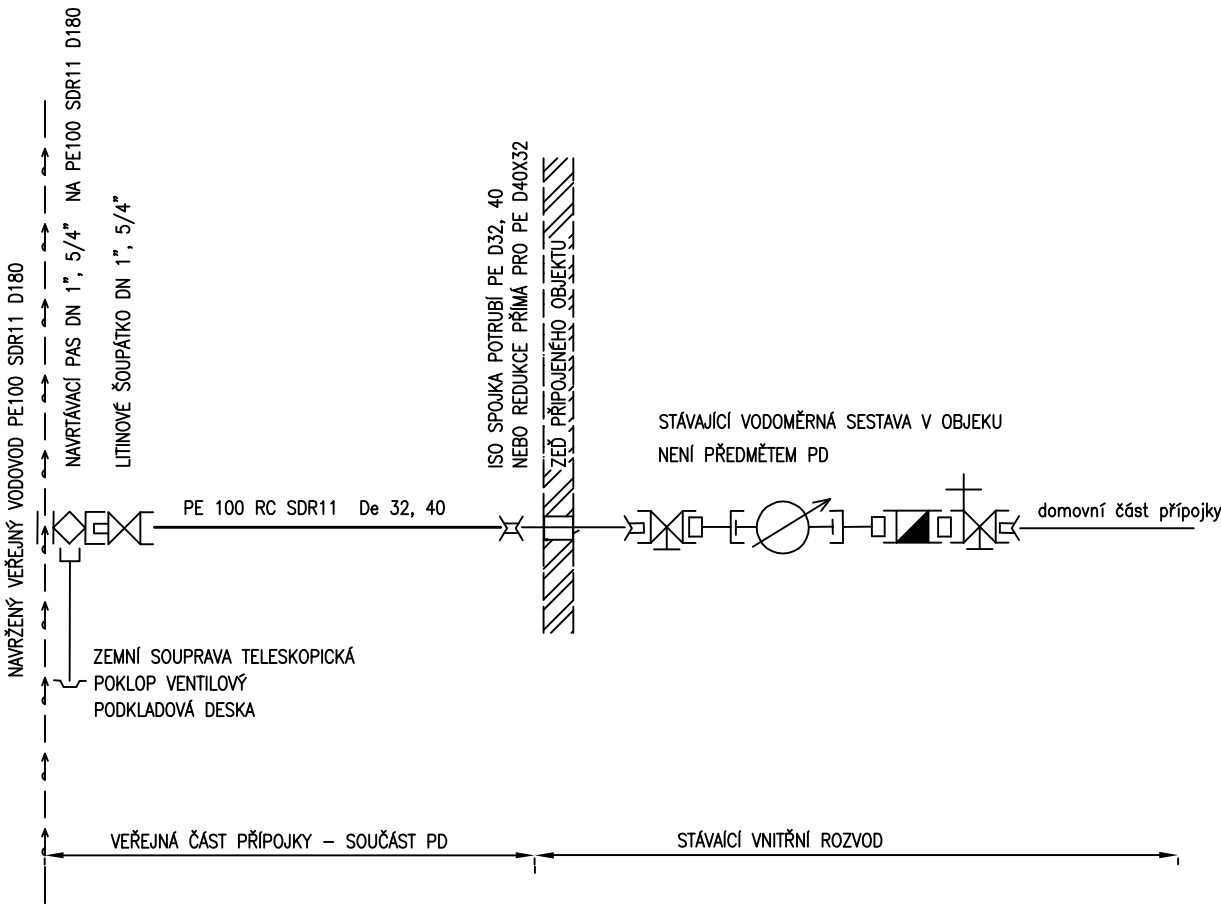

ZODP. PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ			Ing. Iva Šrámková projekty vodohospodářských staveb Milínov 36, 341 42 Hlavňovice tel. 722928428, IČO 73717908	
PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ				
INVESTOR		MĚSTO HORAŽDOVICE, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1, HORAŽDOVICE				
OBEC	HORAŽDOVICE	OKRES	KLATOVY	PLZEŇSKÝ KRAJ		
STAVBA VODOVOD A KANALIZACE Plzeňská ulice, Horažďovice					DATUM	01/2018
					STUPEŇ	PDPS
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1/2018
SO 500 - VODOVOD					FORMÁT	2 A4
VZOROVÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY					MĚŘÍTKO	bez měřítka
					ČÍSLO VÝKRESU	D.2.7