






jímací soustava

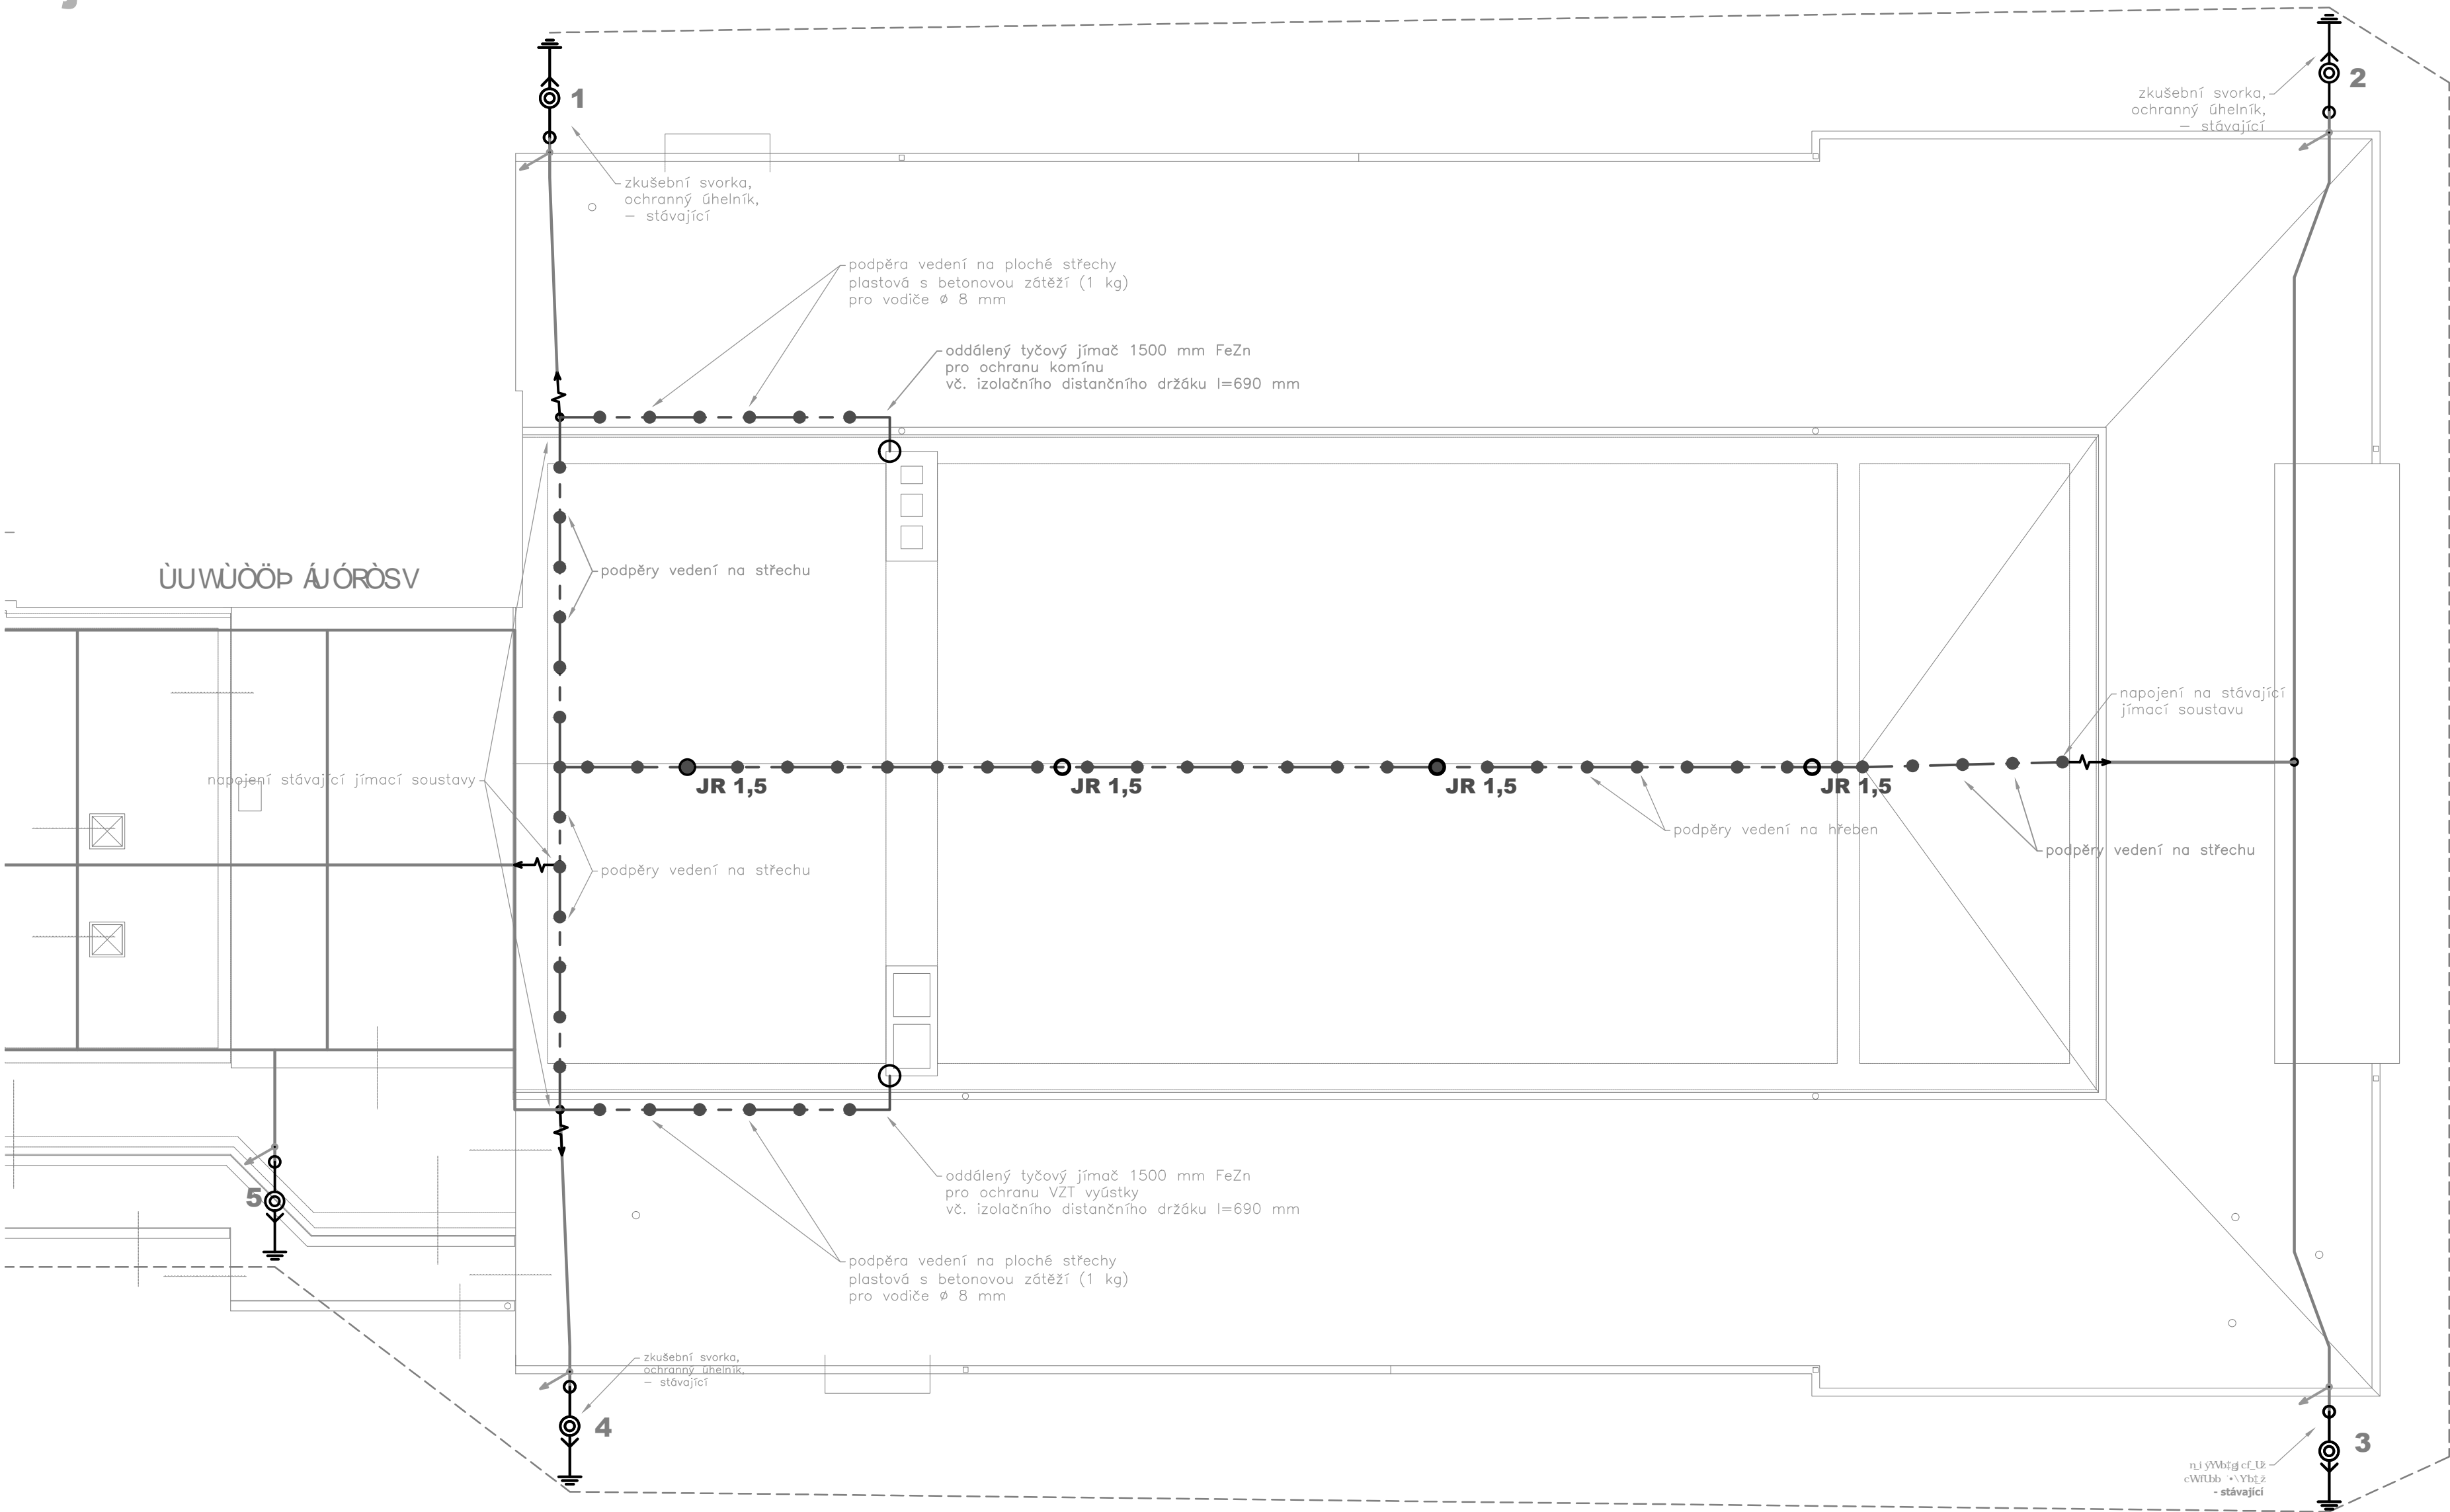

TABULKA ČÁSTÍ JÍMACÍ A UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY

znak	název prvku	
	Jímač (jimací tyč)	
	Podpěra vedení	
	Spoj / odbočení	
	Svod - zkušební svorka + ochranný úhelník	

_____	FeZn Ø 8 mm - stávající jímací vedení
_____ - _____	FeZn Ø 8 mm - nové vedení
- - - - -	FeZn 30x4 mm - stávající vedení

**ČSN EN 62305-1 ed. 2, ČSN EN 62305-2 ed. 1, ČSN EN 62305-3 ed. 2 a ČSN EN 62305-4 ed. 2
a související**

ČÁST DOKUMENTACE:	D.	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
OBJEKT:	D.1	STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDÝ PRŮJEKTANT	Ing. Martin Liška projektová a inženýrská kancelář Komenského 1133, 341 01 Horažďovice	
		Ing. Martin LIŠKA	Ing. Martin LIŠKA		
MÍSTO STAVBY:	Kulturní dům Horažďovice, obj. č.p. 17, Horažďovice			FORMÁT	6A4
STAVBYNČ:	Město Horažďovice, Náměstí Míru č.p.1, Horažďovice, 341 01			DATUM	04.2018
NÁZEV AKCE:	KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE OPRAVA STŘECHY HLAVNÍ BUDOVY			STUPEŇ PD	DZS
				ČÍSLO PARE	
NÁZEV VÝKRESU:	JÍMACÍ SOUSTAVA			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:100	