



PŘÍPOJKA VODOVODU NA PE 100 SDR11 D110, D160
S VODOMĚREM ULOŽENÝM VE STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ

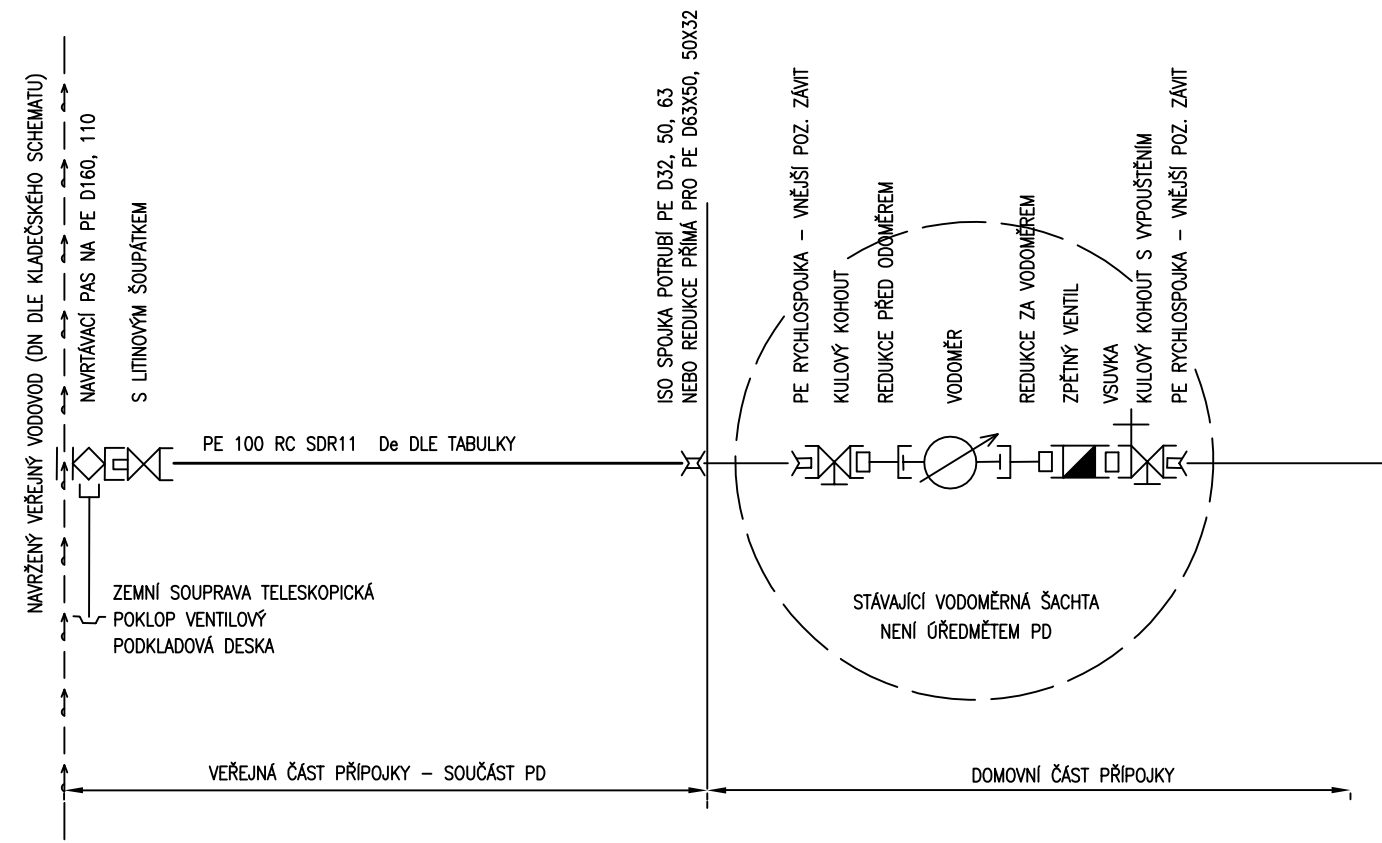

PD ŘEŠÍ POUZE VEŘEJNÉ ČÁSTI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK S PŘEPOJENÍM PŘED ŠACHTOU
NEBO DOMEM. NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU VEDENY AŽ K PATĚ DOMU, BUDOU NAPOJENY
NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY VODOMĚRNÉ SESTAVY.
NOVÁ VODOMĚRNÁ SESTAVA NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
PŘESNÉ NAPOJENÍ NAVRŽENÝCH PŘÍPOJEK BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU STAVBY.

NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	NAVRTÁVACÍ PAS	ŠOUPĚ (VNĚJŠÍ ZÁVIT/NAPOJOVACÍ HRDLO)
PE100 RC SDR11 D32	ZÁVIT. VÝSTUP 5/4"	ŠOUPĚ 1" (5/4" / 1")
PE100 RC SDR11 D40	ZÁVIT. VÝSTUP 6/4"	ŠOUPĚ 5/4" (6/4" / 5/4")
PE100 RC SDR11 D50	ZÁVIT. VÝSTUP 2"	ŠOUPĚ 6/4" (2" / 6/4")
PE100 RC SDR11 D63	ZÁVIT. VÝSTUP 2"	ŠOUPĚ 2" (2" / 2")

PŘÍPOJKA VODOVODU NA PE 100 SDR11 D110, D160
S VODOMĚRNOU SESTAVOU ULOŽENOU VE STÁVAJÍCÍM NAPOJOVANÉM OBJEKTU

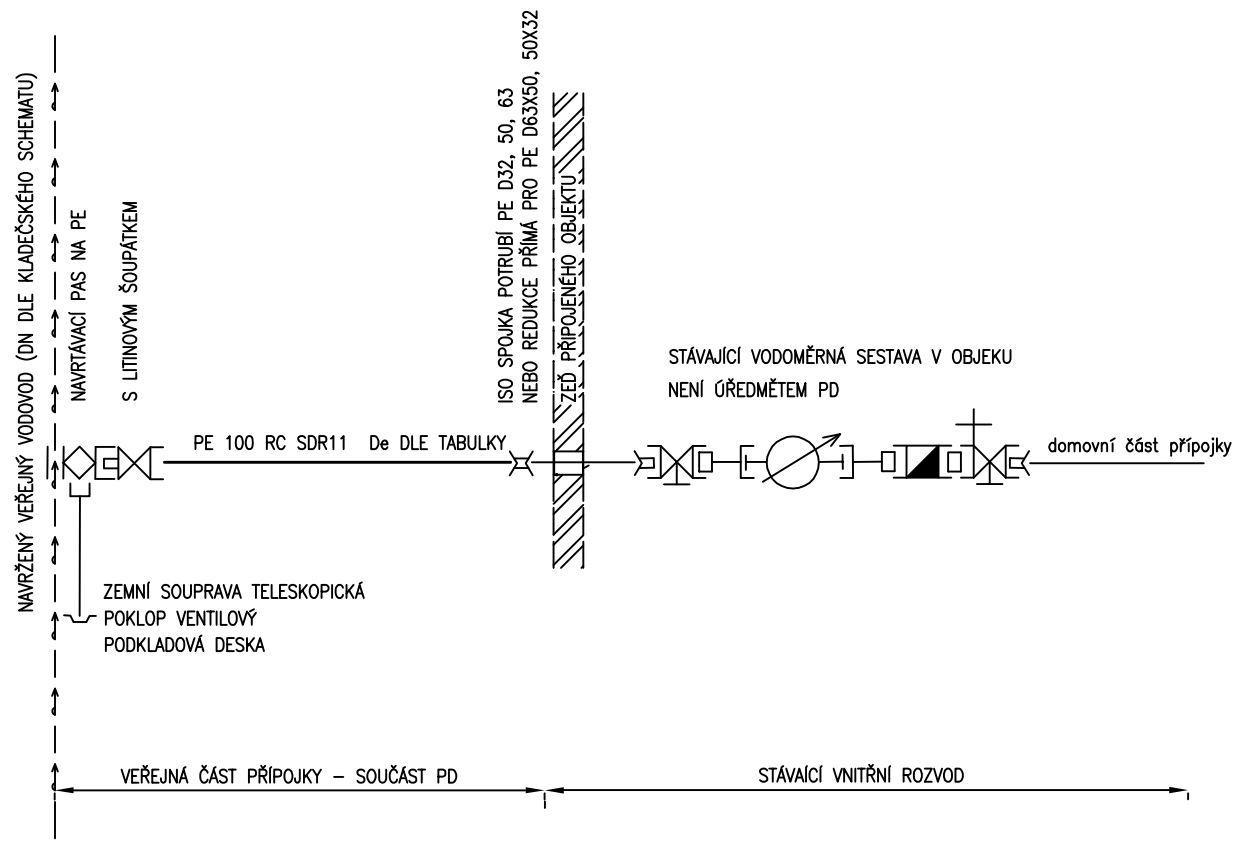

ZODP. PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ			Ing. Iva Šrámková projekty vodohospodářských staveb Milínov 36, 341 42 Hlavňovice tel. 722928428, IČO 73717908	
PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ				
INVESTOR		MĚSTO HORAŽDOVICE, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1, HORAŽDOVICE				
OBEC	HORAŽDOVICE	OKRES	KLATOVY	PLZEŇSKÝ KRAJ		
STAVBA HORAŽDOVICE, REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM - 2.-4.ETAPA					DATUM	06/2018
					STUPEŇ	DPS
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	15/2018
SO 07 - VODOVOD VZOROVÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY					FORMÁT	2 A4
					MĚŘÍTKO	bez měřítka
					ČÍSLO VÝKRESU	D.7.10