



ŘEZ IV - IV'

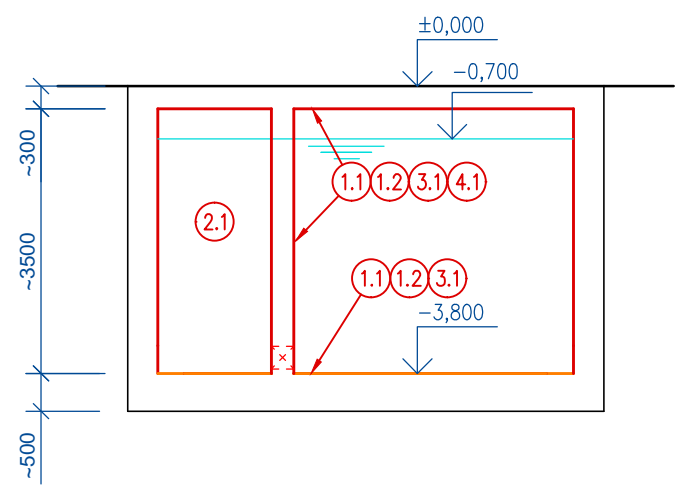

PŮDORYS

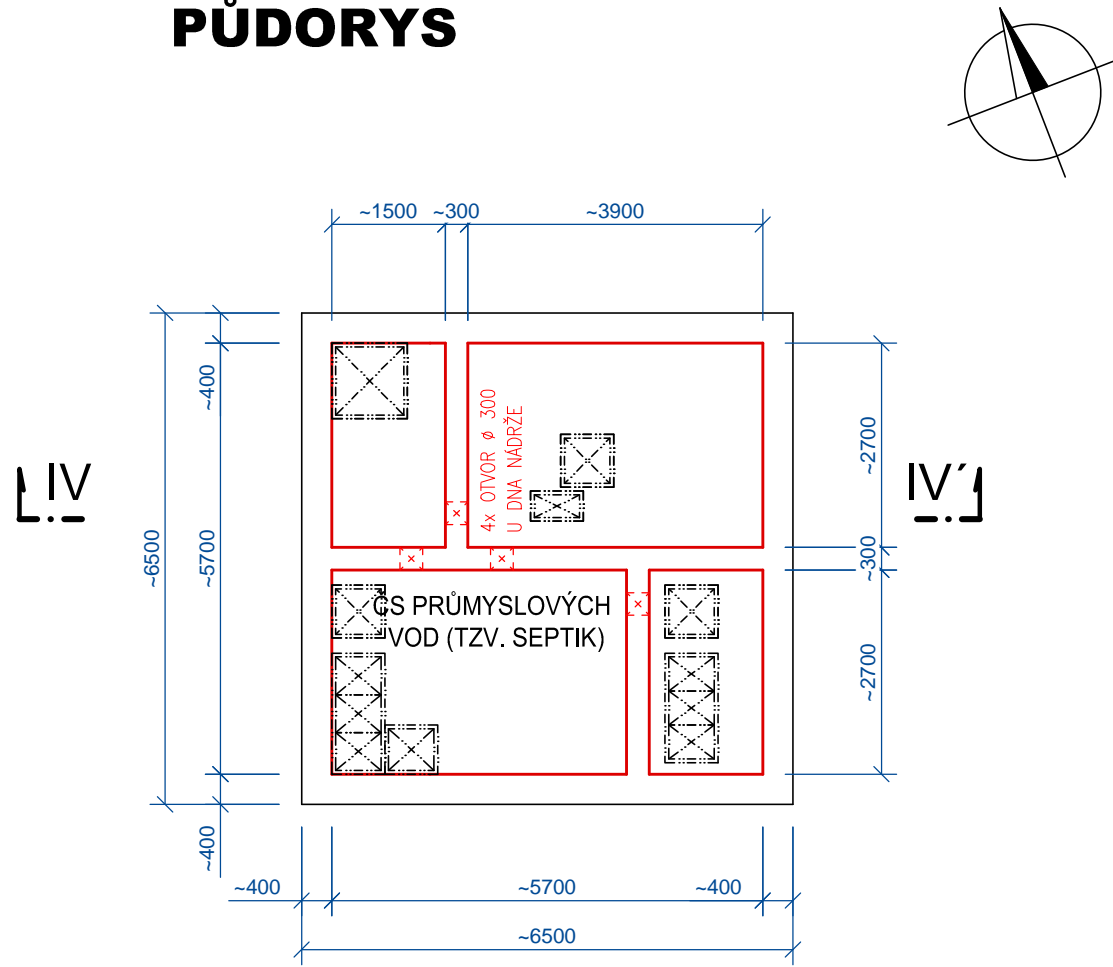

POZNÁMKA:
VNITŘNÍ ROZMĚRY A POLOHA DĚLÍCI STĚNY JSOU S OHLEDEM NA NEPŘÍSTUPNOST OBJEKTU
POUZE ORIENTAČNÍ, JEJICH UPŘESNĚNÍ BUDE PROVEDENO PO UVOLNĚNÍ CELÉHO OBJEKTU
(V RÁMCI REALIZACE STAVBY, SOUČASNĚ S PODROBNÝM STAVEBNÍM PRŮZKUMEM STAVU ČS)

LEGENDA :

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- POVRCHY LOKÁLNĚ SANOVANÉ
- POVRCHY S PLOŠNOU SANACÍ

LEGENDA SANACÍ

OZNAČENÍ	SANAČNÍ PRÁCE - ZPŮSOB PROVEDENÍ
1.1	PŘÍPRAVA POVRCHU: - OSTŘÍK KOMPLETNÍHO ROZSAHU VNITŘNÍCH POVRCHŮ ŽB. KONSTRUKCE VČETNĚ OSAZENÉ TECHNOLOGIE
1.2	- OTRYSKÁNÍ SANOVANÝCH POVRCHŮ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM S ABRAZIVEM, PŘÍPADNÁ LOKÁLNÍ MECHANICKÁ PŘEDÚPRAVA POVRCHU V NARUŠENÝCH OBLASTECH, S ROZSAHEM DO 30% PLOCH, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE - VNITŘNÍ LÍC STĚN A STROPU, DNO
2.1	TĚSNĚNÍ TRHLIN, SPAR A PROSTUPŮ: - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR, PŘÍPADNÝCH TRHLIN A NEVYUŽITÝCH PROSTUPŮ NA VNITŘNÍ STRANĚ NÁDRŽÍ
3.1	REPROFILACE BETONU: - PASIVACE ARMATURY, SPOJOVACÍ MŮSTEK, HRUBÁ A JEMNÁ REPROFILACE DEGRADOVANÝCH PLOCH (SPODNÍ LÍC STROPU PLOŠNĚ, DNO A STĚNY LOKÁLNĚ) SANAČNÍ MALTOU V PRŮMĚRNÉ TL. 25 mm
4.1	FINÁLNÍ ÚPRAVA BETONU: - CELOPLOŠNÁ APLIKACE OCHRANNÉ CEMENTOVÉ STĚRKY S KRYSTALIZACÍ NA VNITŘNÍM LÍCI STĚN A STROPU

SO 04 ČERPACÍ STANICE PRŮMYSLOVÝCH VOD

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel.385775111	
ING.UNGER	ING.UNGER	ING.UNGER	ING.UNGER	ING.HRUBÝ		
INVESTOR	MĚSTO HORAŽĎOVICE				ZAK.Č. 1643-82	
KRAJ	PLZEŇSKÝ	OBEC	MĚSTO HORAŽĎOVICE		ARCH. Č. 1643	
AKCE <div>ČOV HORAŽĎOVICE</div> <div>ÚPRAVY KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ</div>					FORMÁT 2xA4	KOPIE
					DATUM 11/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘITKO 1:100	
OBSAH	SANACE ČS PRŮMYSLOVÝCH VOD				VÝKR. Č. 10	ČÁST D.1