




LEGENDA ZNAČEK:


- 


R.P4


ROZVÁDEČ PODRŮŽNÝ 2
- 


K.3

ROZVÁDEČ DVOJNÁSOBNÁ S CLODKAMI, 16A, 230V
- 

INSTALAČNÍ KRABICE VČETNĚ NARÁJECÍHO ZDRUJE 230V AC/24V DC
- 


ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY
- 

SVAZEK ZÁSUVKOVÝCH A SILOVÝCH ROZVODŮ
- 

ROZVOD SLABOPROUD
- 

IČ.x

INFRÁČERVENÝ SPLACHOVAČ PÍSTIARU

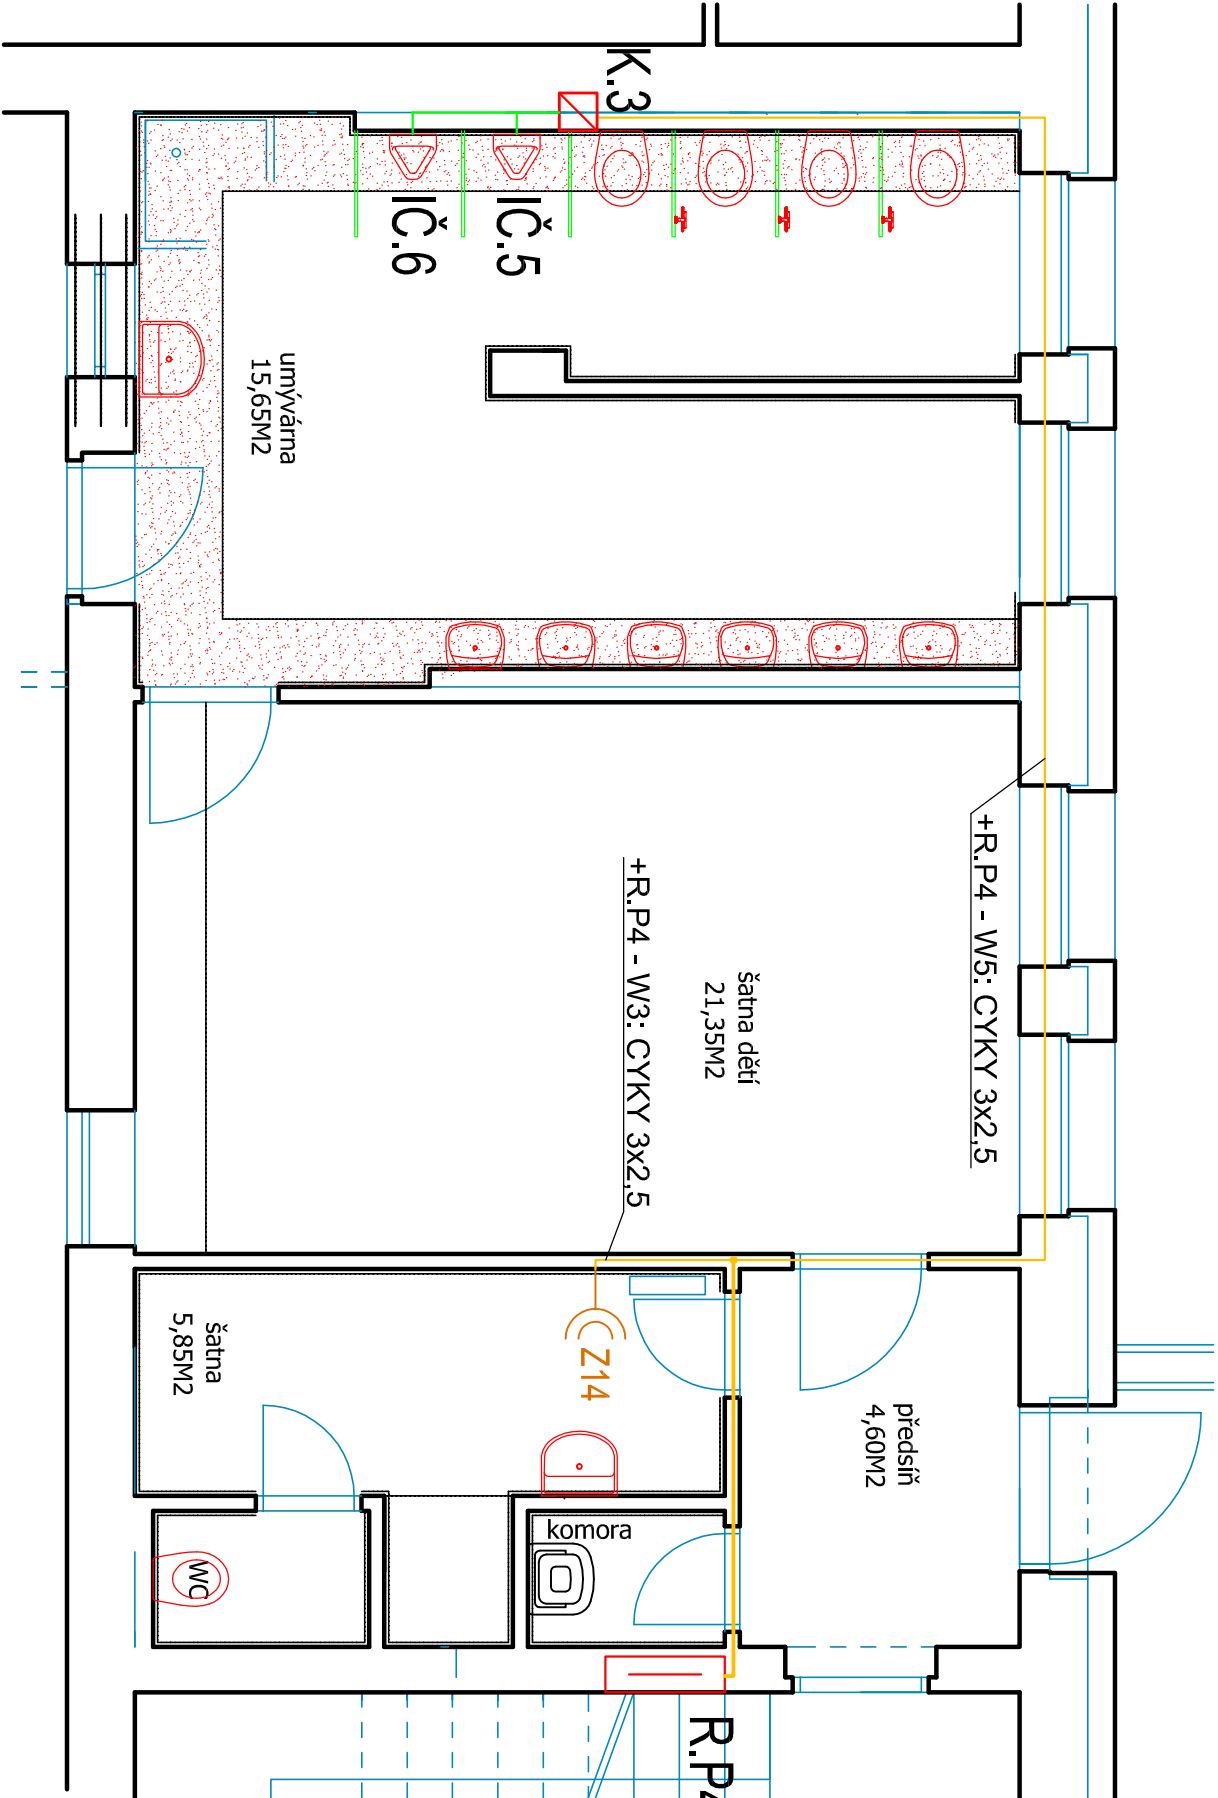

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči

Zodp.projektant:		Realiz. a podpis:		
LADISLAV HANUŠ STAVBAŘŮ 210 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com		
Stupeň: DSP				
Akce: Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice k.ú. Horažďovice				
Investor: Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 Horažďovice				
Objekt: SO2 - pavilon 2				
Obsah: PŮDORYS 1.NP - VÝSEK 01 ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY		Datum: 03/2017		Příl.
		Č.znakový:		
		Měřítko: 1:50		
Č.výkresu: 13				