

LEGENDA ZNAČEK:

SYSTEM ZNAČENÍ KABELŮ: +R,SI(KNAPOUJEND
Z R0ZVÁDEČE R,SI)-W2(ČÍSLO KABELU/VÝVODU):TYP


R.P5 ROZVÁDEČ PODRUŽNÝ 5

 ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO

STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6

KABEL UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

KABEL OVLÁDACÍ

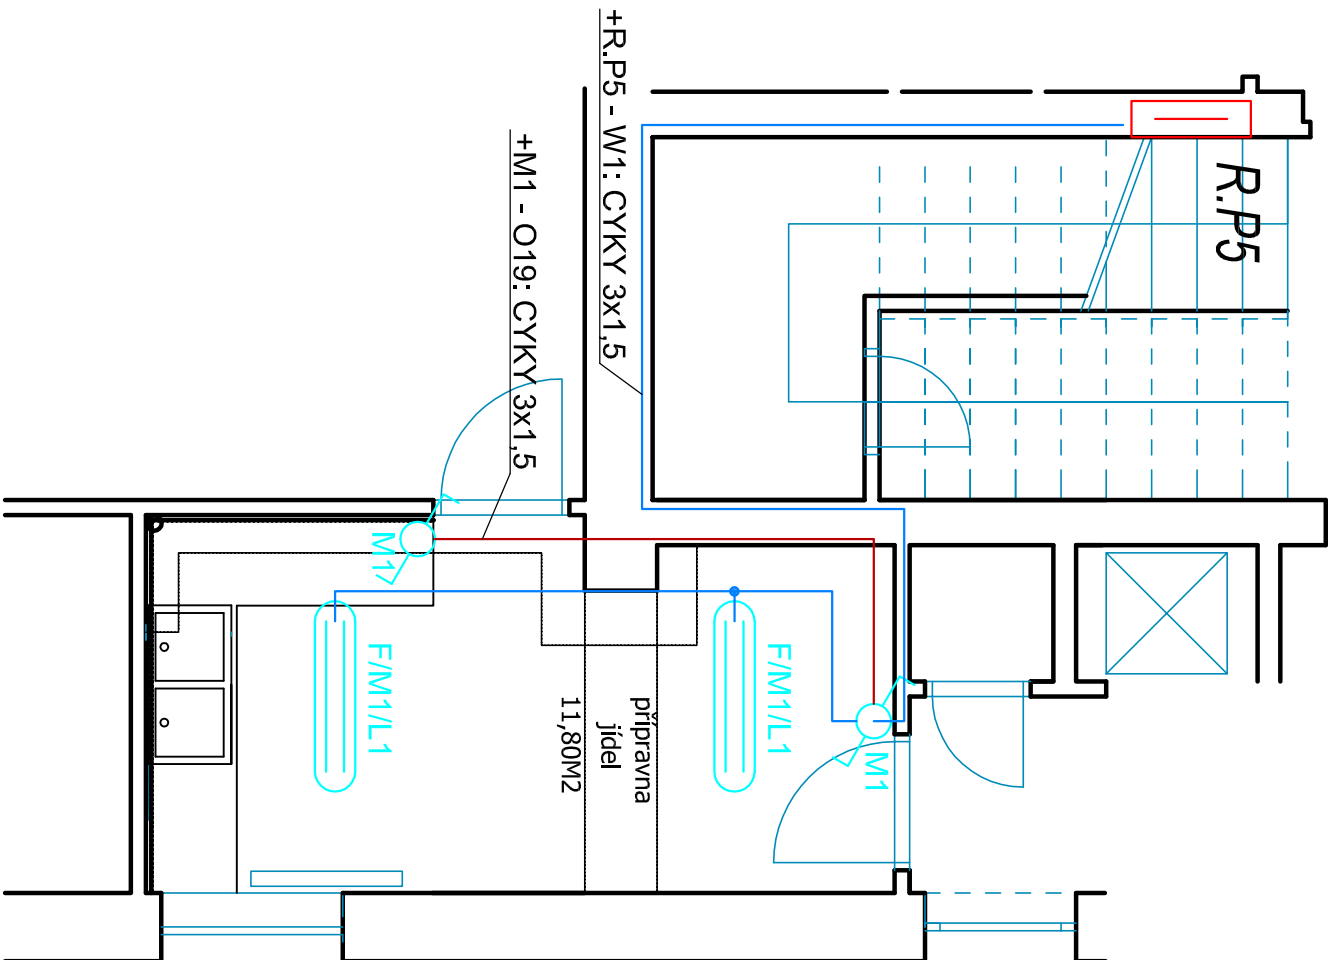

LEGENDA SVITIDEL:

SYSTÉM ZNAČENÍ SVÍTIDEL: A (TYP SVÍTIDLA) /
A1 (OKRUH A SOUSTAVA 1) / L2 (NAPAJENÍ Z FÁZE L2)

F ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x58W, IP65, PŘISAZENÉ,
ELEKTRONICKÝ PŘEDŘ.
+ 1x Trubice T8, L 58W/840 G13

DCHRANA PŘED URAZEM

U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 AC 400/230V / TN – ochranným odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči

Zadáv. projektant:		Výpracovateľ:		Razítko a podpis:
LADISLAV HANUŠ STAVBAŘŮ 210 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanuš@gmail.com		
Stupeň: DSP				
Akce:				
Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská, Horažďovice k.ú. Horažďovice				
Investor:	Město Horažďovice, Mírové Náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
Objekt:	SO2 - pavilon 2			
Obsah:				
	PŮDORYS 2.NP - VÝSEK 02			
	OSVĚTLENÍ			
	Datum:	03/2017	Pavé:	
	Č.znakůvek:			
	Měřítko:	1:50		
	Č.výkresu:	19		