


zodpovědný projektant :	Ing. Petr Leitl	zpracovatel :	Ing. Petr Leitl	Ing. Petr Leitl <i>elektroprojekce - inženýring</i> Smědčice 2, 33824, Břasy 1 Tel 603-223618 e-mail: p.leitl@volny.cz
investor:	MĚSTO HORAŽDOVICE, MÍROVÉ NÁM. 1, 341 01			
název akce :	III/18614 - TŘEBOMYSLICKÁ UL. HORAŽDOVICE D.1.4 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY - V.O. SO400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			měřítko : --- poč. form. A4 : --- stupeň PD : PDPS datum zprac. : 3/2019 číslo zakázky : 190309
název přílohy :	DETAILY A ŘEZY			číslo přílohy : D.1.4.2
				číslo paré :

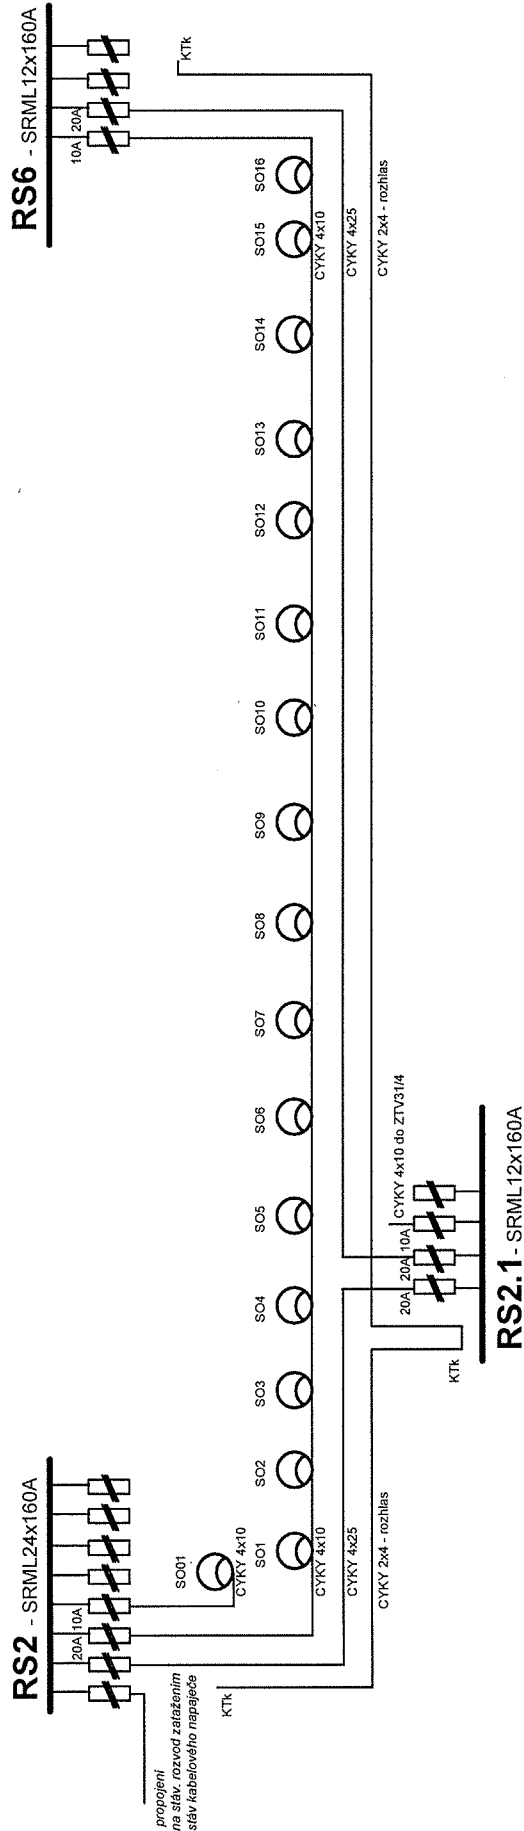

Napětí : 3+PEN, 50 Hz, 400V, TN-C,
přívody ke svídlům TN-S 1+PE+N

Ochrana automatickým odpojením od zdroje,
zvýšena místním pospojením FeZn na PEN

VO - obvodové schéma Třebomyslická ul.

investor:
název přílohy:

SCHEMA ROZVODU V.O.

zpracovatel : Ing. Leiti


datum zprac.: 2-2019

číslo zakázky:


číslo přílohy:

2


volný terén, chodník

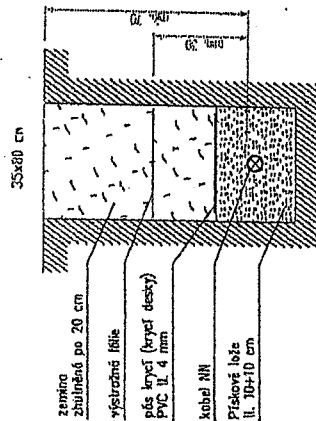

vjezdy přes chodník

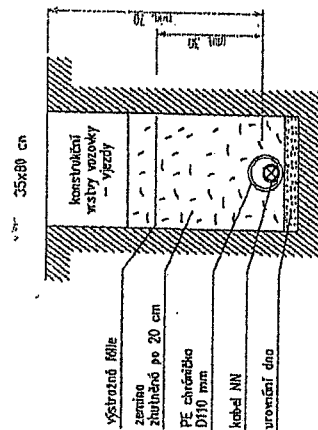

přechod pod komunikací

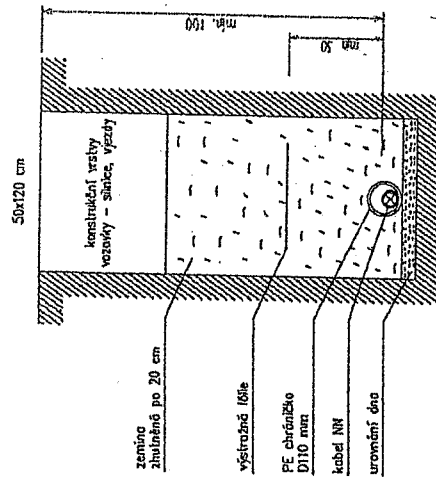

VO - obvodové schéma

investor:
název přílohy:

ŘEZY KABELOVOU TRASOU

zpracovatel: Ing. Leiti

datum zprac:

číslo zakázky:

číslo přílohy:


2

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních inženýrských sítí dle ČSN 736005 v (m)

Druh vedení	kabely do 1kV	sčítovací kabely	plynovod do 5 kPa	plynovod do 0,3 MPa	vodovod	kanalizace
kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
sčítovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
plynovod do 5 kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
plynovod do 0,3 MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15	0,1	
kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních inženýrských sítí dle ČSN 736005 v (m)

Druh vedení	kabely do 1kV	sčítovací kabely	plynovod do 5 kPa	plynovod do 0,3 MPa	vodovod	kanalizace
kabely do 1kV	0,05	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5
sčítovací kabely	0,3		0,4	0,4	0,4	0,5
plynovod do 5 kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
plynovod do 0,3 MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,8	

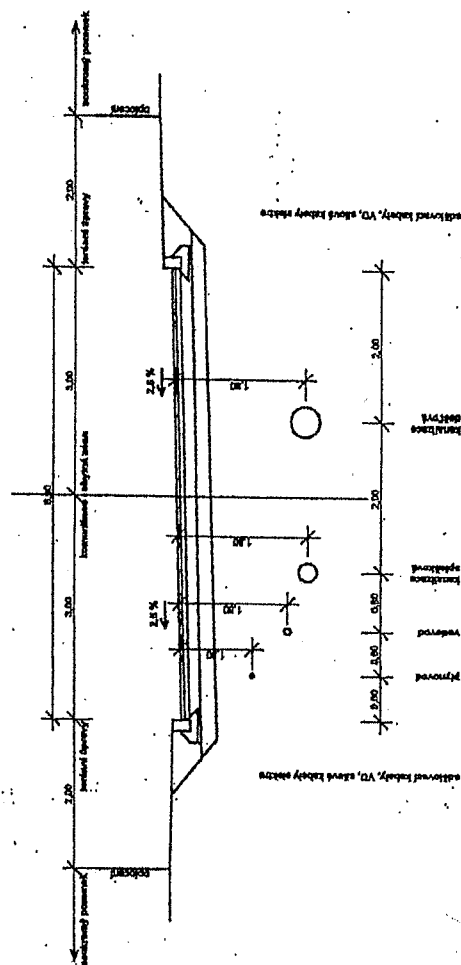


VO - obvodové schema

Investor:
název přílohy: VZÁJEMNÉ USPOŘÁDÁNÍ
POZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

zpracovatel: Ing. Lali
datum zprac.:
číslo základky:

ZÁKLADY STOŽÁRKŮ VO SADOVÉ - DO 6m VÝŠKY

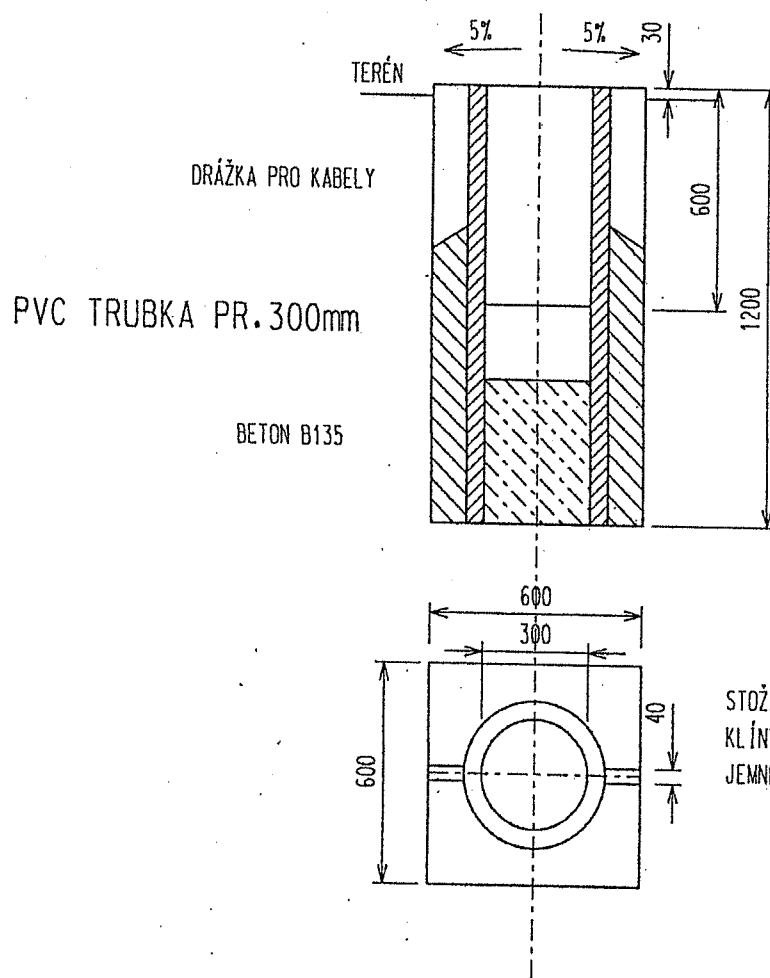

STOŽÁRY V ZÁKLADECH UKLÍNOVAT
KLÍNY Z TVRDÉHO DŘEVA A ZASYPAT
JEMNĚ PROSÁTÝM PÍSKEM.