


STOKY - POTRUBÍ PVC-U PLNOSTĚNNÉ, SN12, DN250, DN300
PŘÍPOJKY - POTRUBÍ PVC-U PLNOSTĚNNÉ, SN12 DN150

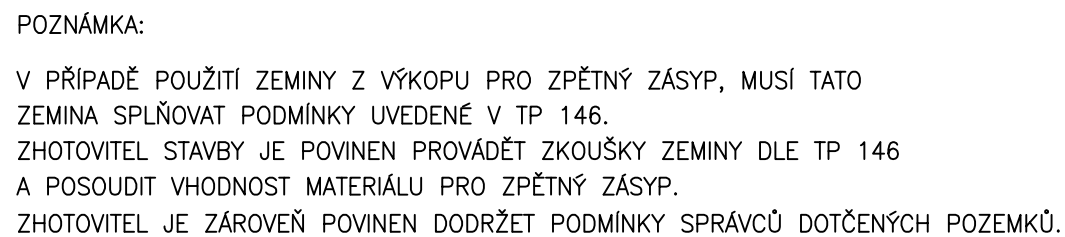

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY DLE ČSN EN1610 (PLATÍ PRO ULOŽENÍ V SAMOSTATNÉ RÝZE)		
HLOUBKA RÝHY (m)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY – Š (m)	TLOUŠŤKA PAŽENÍ – t (m)
< 1,00	nevyžaduje se	
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80	0,10
> 1,75 ≤ 4,00	0,90	0,10
> 4,00	1,00	0,20

Technical Drawing: Manhole Construction Detail

Dimensions:

- Vertical Dimensions (Cross-section):**
 - Total depth: H
 - Depth of top layer: $100 D$
 - Depth of middle layer: 150
 - Depth of bottom layer: 150
- Horizontal Dimensions (Plan view):**
 - Overall width: $\text{Š} = 1700 \text{ mm}$
 - Offset from center to edge: 250 (left), 350 (right)
 - Offset from center to manhole opening: 200 (left), 350 (right)
 - Manhole opening diameter: DN

Material and Construction Specifications:

- SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY** viz SO 200 KOMUNIKACE
- ZÁSYPOVÝ MATERIÁL ODPOVÍDAJÍCÍ TP146**
- HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH max. tl. 200 mm**
- PŘEDPOKLAD PD: 50% ŠTĚRKODRTI fr. 0 – 63**
- 50% VYTĚŽENÉ ZEMINY ODPOVÍDAJÍCÍ TP146**
- PAŽENÍ** (umístit max 500mm ode dna výkopu)
- ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ** (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
- VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŠÍŘE 200mm**
- KANALIZACE BARVA ŠEDÁ, VODOVOD BARVA BÍLÁ**
- IDENTIFIKAČNÍ VODIČ**
- ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ** (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
- PAŽENÍ** (umístit max 500mm ode dna výkopu)
- OBSYP NESOUDRŽ. ZRNITÝM MATERIÁLEM**
- PISEK, ŠTĚRKOPISEK fr.0–20mm**
- LOMOVÁ VÝSEVKA fr.0–8mm**
- PISEK, ŠTĚRKOPISEK fr.4–20mm**

Other Labels:

- KÓTA TERÉNU** (Ground Level)
- KÓTA DNA POTRUBÍ** (Pipe Bottom Level)
- E def,2 = min.50 MPa**
- HLOUBKA VÝKOPU** (Excavation Depth)
- HLOUBKA VÝKOPU (DLE PODELNÉHO PROFILU)** (Excavation Depth according to longitudinal profile)

ZODP. PROJEKTANT	ING. IVA ŠRÁMKOVÁ		Ing. Iva Šrámková projekty vodohospodářských staveb Milínov 36, 341 42 Hlavňovice tel. 722928428, IČO 73717908	
PROJEKTANT	ING. IVA ŠRÁMKOVÁ			
INVESTOR	MĚSTO HORAŽĐOVICE, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1, HORAŽĐOVICE			
OBEC	HORAŽĐOVICE	OKRES KLATOVY		PLZEŇSKÝ KRAJ
STAVBA			DATUM	05/2019
ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST LORETA			STUPEŇ	DUR
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	06/2019
			FORMÁT	2 A4
SO 400 - KANALIZACE VČ. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			MĚŘITKO	1:20
			ČÍSLO VÝKRESU	D.4.2.7