


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ

VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 RC SDR11
ULOŽENÍ NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

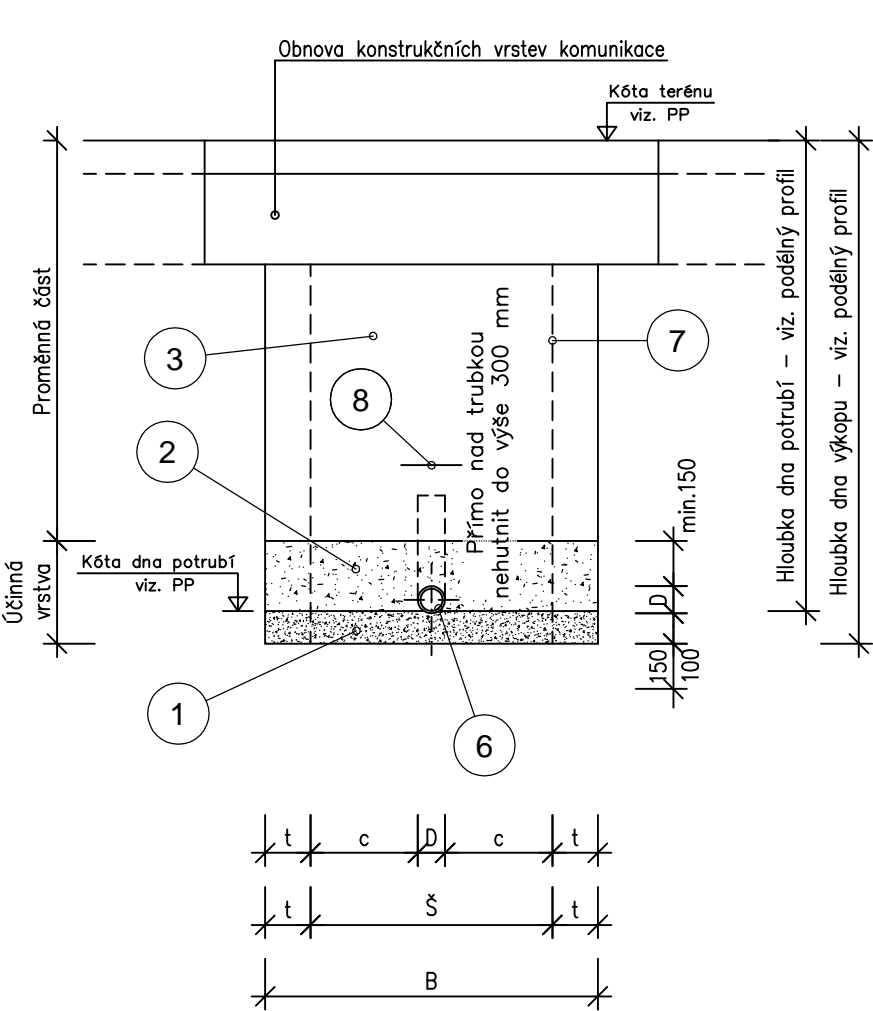

Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy dle ČSN EN 1610

Hloubka rýhy (m)	Nejmenší šířka rýhy - Š (m)	Tloušťka pažení - t (m)	Šíře rýhy včetně pažení - B (m)
< 1,00	nevyžaduje se		
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80	0,15	1,10
> 1,75 ≤ 4,00	0,90	0,15	1,20
> 4,00	1,00	0,20	1,40


Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti dle ČSN EN 1610

OD (D) (mm)	Nejmenší šířka rýhy - Š (m)	vzdálenost potrubí od pažení - c (m)
≤ 225	OD (D) + 0,40	0,20
> 225 ≤ 350	OD (D) + 0,50	0,25
> 350 ≤ 700	OD (D) + 0,70	0,35

OD - Vnější průměr potrubí (gravitační kanalizace)

D - Vnější průměr potrubí (vodovod, tlaková kanalizace a výtlačný řad)

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC SN12 A VODOVODNÍ
POTRUBÍ PE100 RC SDR11 VE SPOLEČNÉM VÝKOPU
ULOŽENÍ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

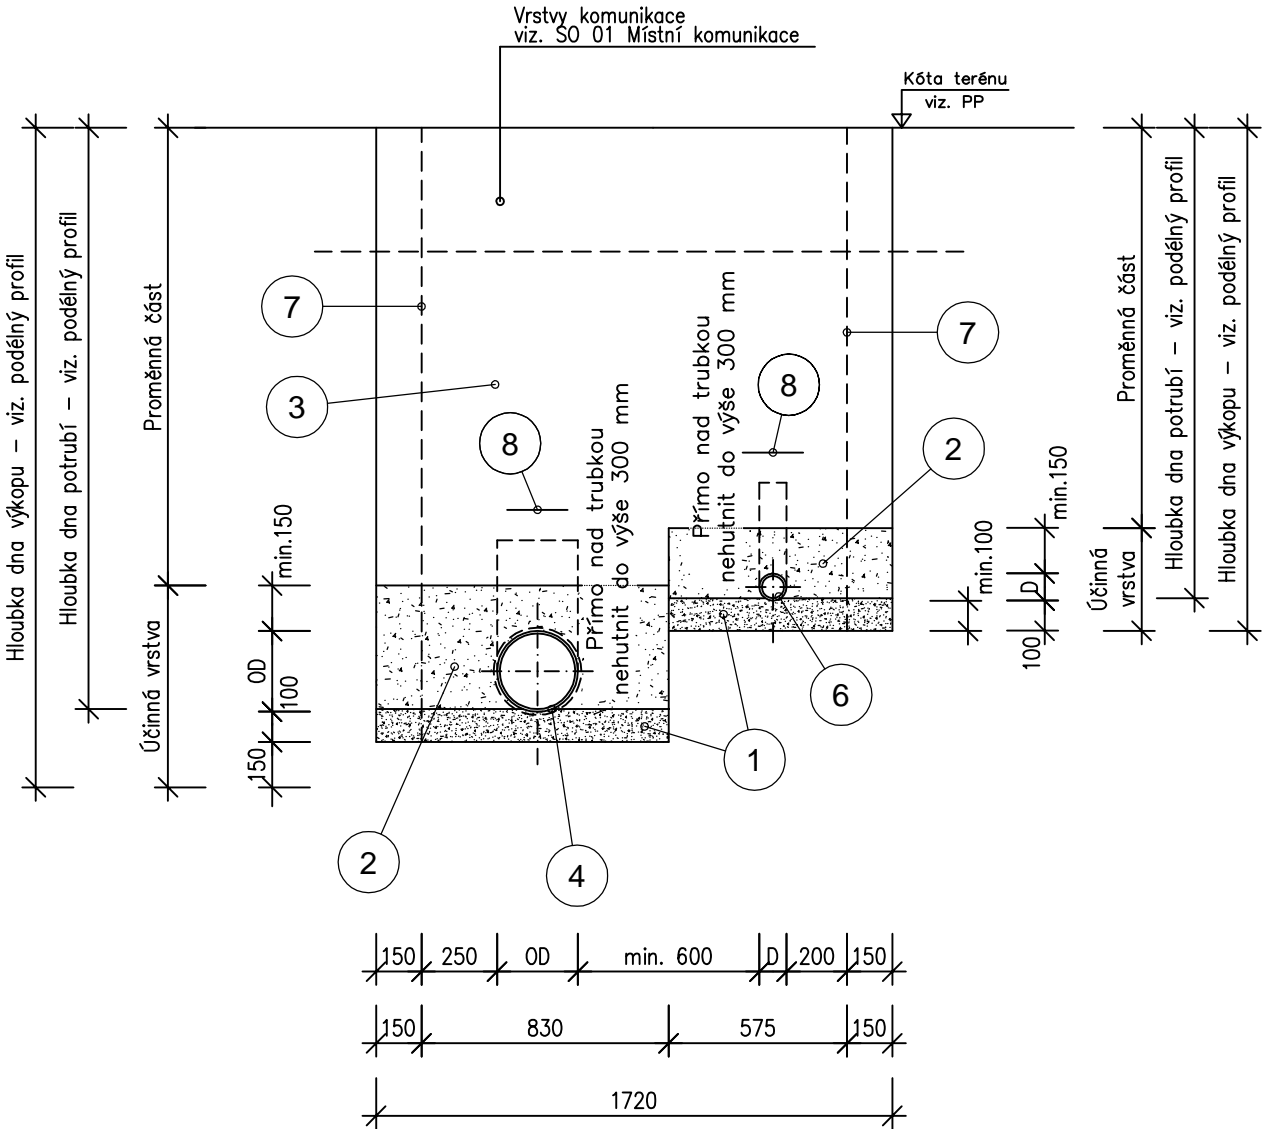

LEGENDA

- Lože z písku, nebo z drti
- Obsyp z nesoudržného, zrnitého materiálu – hutněný na stupeň relativní ulehlosti $l_p = 0,8$ (max. zrnitosti 22mm)
- Zhutněný zásyp zeminou z výkopu, hutněnou na 95% PS (soudržnou) nebo $l_p = 0,8$ (nesoudržnou)
V případě nevhodných vytěžených zemin bude proveden zásyp materiálem odpovídajícím TP146: min 50% štěrkodrti fr. 0–63 a 50% vytěžené zeminy, hutněný po vrstvách max. tl.200 mm
- Kanalizační potrubí – splašková kanalizace PVC SN12 DN 250 a 300mm
- Vodovodní potrubí – vodovodní řad PE100 RC SDR11 D 90mm v barvě modré s připložením kovového signálního vodiče
- Pažení příložené tl. t
- Výstražná fólie šíře 200 mm
– kanalizace v barvě šedé
– vodovod v barvě bílé

POZNÁMKA:
V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ZEMINY Z VÝKOPU PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP, MUSÍ TATO ZEMINA SPLŇOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V TP146. ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN PROVÁDĚT ZKOUŠKY ZEMINY DLE TP 146 A POSODIT VHODNOST MATERIÁLU PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP. ZHOTOVITEL JE ZÁROVEŇ POVINEN DODRŽET PODMÍNKY SPRÁVCŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ.

ZODP. PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ			Ing. Iva Šrámková projekty vodo­hospodářských staveb Milínov 36, 341 42 Hlavňovice tel. 722928428, IČO 73717908	
PROJEKTANT		ING. IVA ŠRÁMKOVÁ				
INVESTOR		OBEC HORNÍ POŘÍČÍ, DOLNÍ POŘÍČÍ 100, 386 01 HORNÍ POŘÍČÍ				
OBEC	HORNÍ POŘÍČÍ	OKRES	STRAKONICE	JIHOČESKÝ KRAJ		
STAVBA					DATUM	07/2020
ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST LORETA					STUPEŇ	DPS
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	14/2020
SO 500 VODOVOD VČ. VODOVOD. PŘÍPOJEK VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ					FORMÁT	3 A4
					MĚŘÍTKO	1:25