


PODÉLNÝ PROFIL  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA DA; ULICE ŽIŽKOVA - 348 m; PP DN 250+400, SN 10  
M 1:500/50

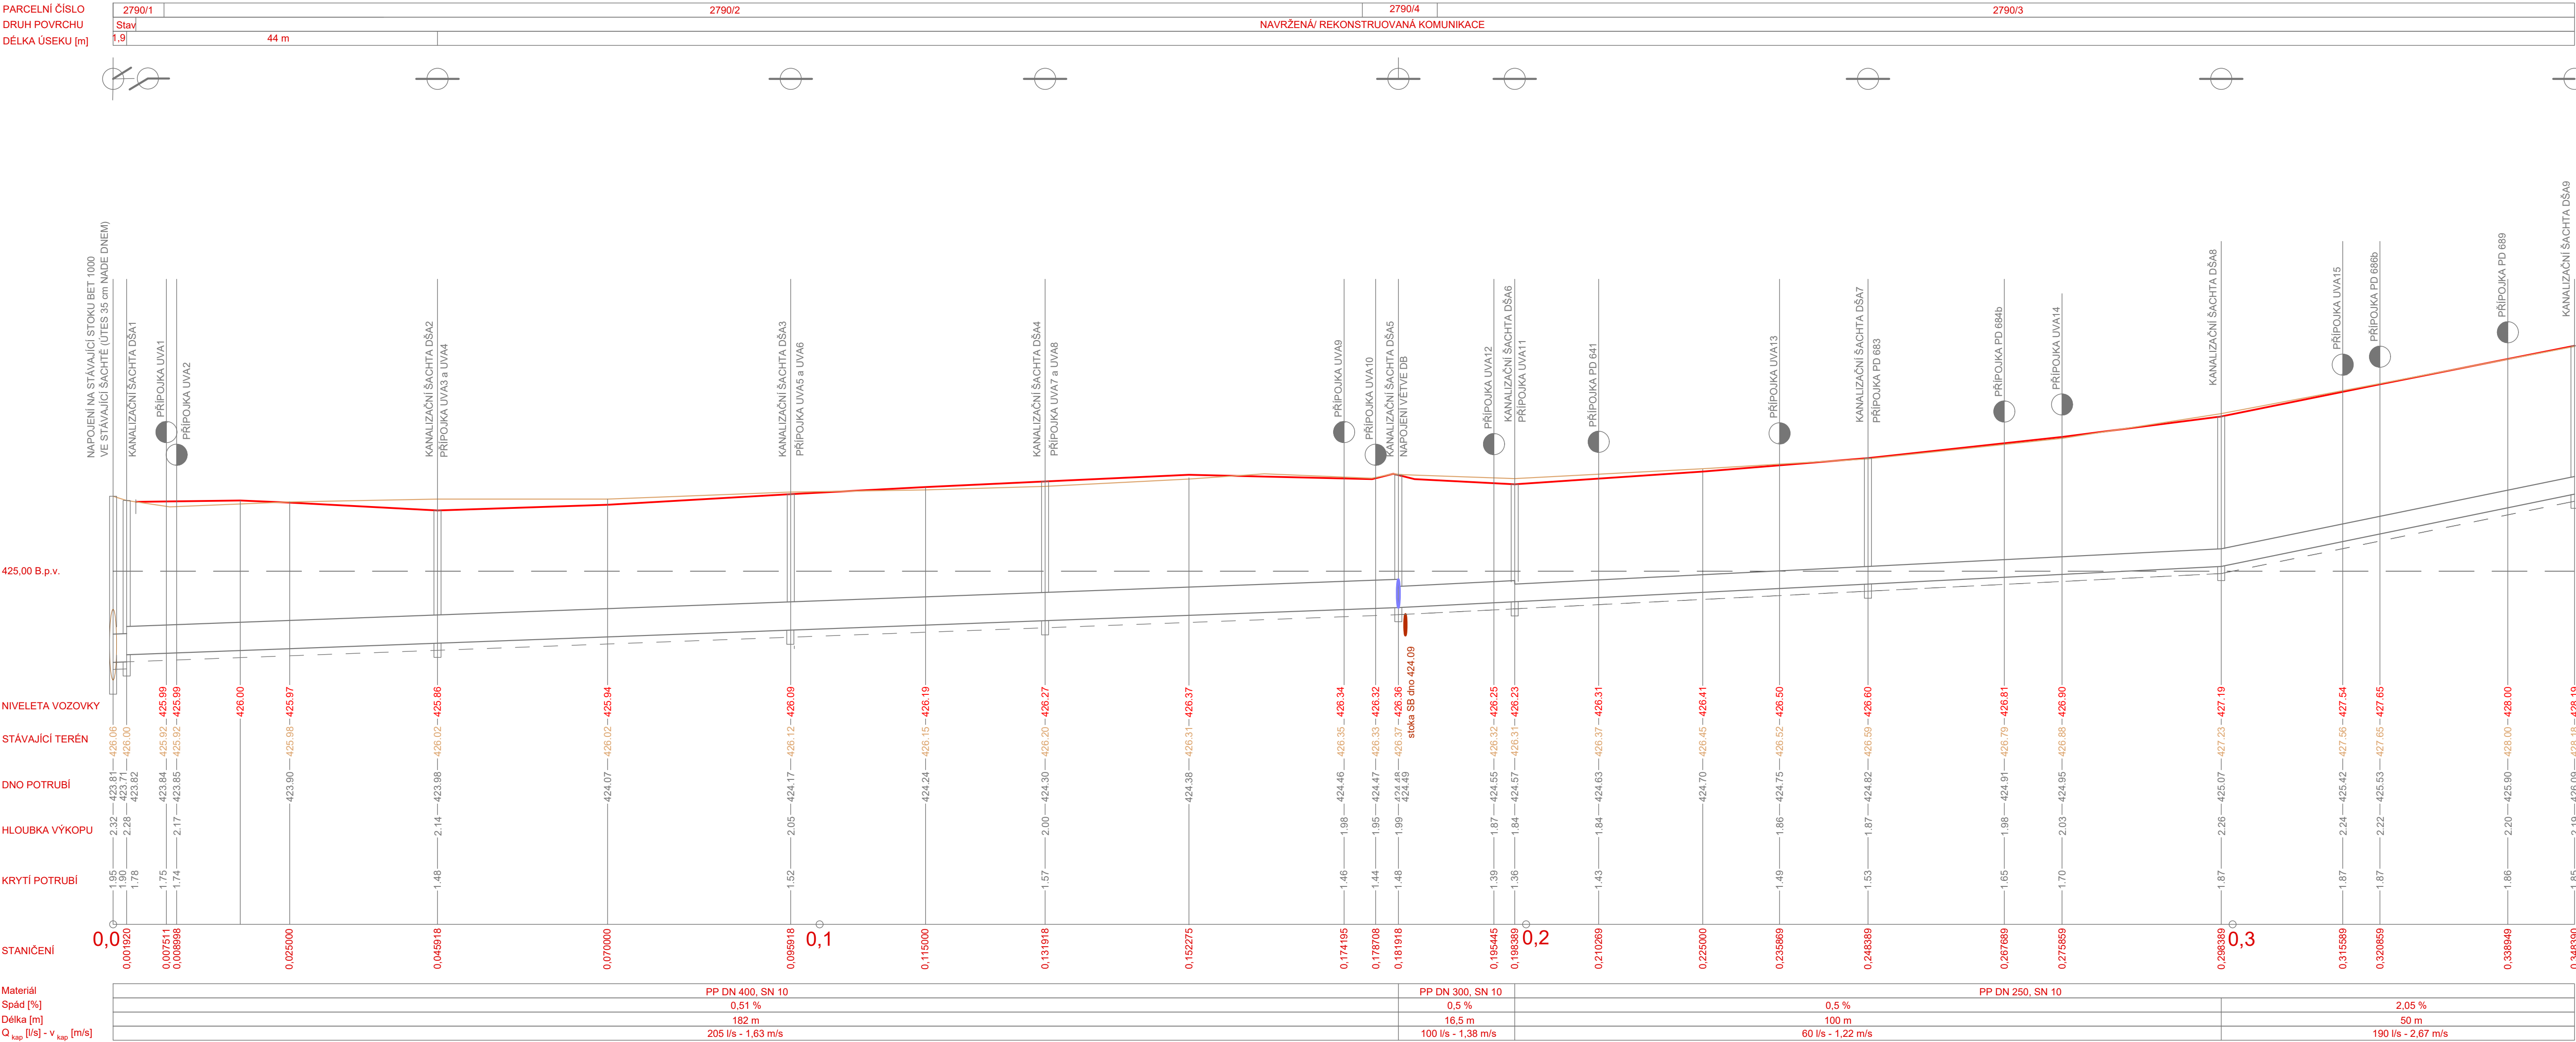

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ TERÉN  
— KOMUNIKACE  
— POTRUBÍ S VYZNAČENÝM DNEM VÝKOPU

POZNÁMKA:


PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ (NEJSOU ZAKRESLENY!) NEJSOU ZAKRESLENY STÁVAJÍCÍ ANI NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY OSTATNÍCH SÍTÍ

HLOUBKA VÝKOPU JE VZTAŽENA KE DNU VÝKOPU, NIKOLIV KE DNU POTRUBÍ  
HLOUBKA VÝKOPU JE VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU TERÉNU/KOMUNIKACI  
(V ROZPOČTU MŮŽE BÝT VÝKOP POČÍTÁN ODLIŠNĚ, NAPŘ. Z ODKRYTÉ ZEMNÍ PLÁNĚ)

KRYTÍ POTRUBÍ JE ROZMĚR MEZI POVRCHEM POTRUBÍ A POVRCHEM KOMUNIKACE

VŠECHNY PŘÍPOJKY BUDOU NA STOKU NAPOJENY POMOCÍ DODATEČNÝCH SEDLOVÝCH ODOBOČEK (PŘEDPOKLAD DN 200 PRO BYT. DOMY)

100 m 500 m

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátlická 330, Tábor 390 01, iČO 625 49 201	 CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 Projekt pro provedení stavby		
Zodp. projektant:	Ing. Daniel BENDA, Ojřtova 81, 39003 Tábor, IČ 87466759			
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Ojřtova 81, 39003 Tábor, IČ 87466759			
Investor:	město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
Lokalita:	KÚ: Horažďovice	Číslo zak. :	...	Paré :
Ákce:	REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST	Datum :	01 / 2018	
Obsah :	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÝ PROFIL STOKY DA	Ozn. částí :	D.2	
		Měřítko :	Č. výkresu :	
		1:500/50	11	