SPODNÍ VÝZTUŽ

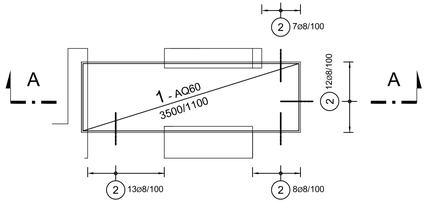

HORNÍ VÝZTUŽ

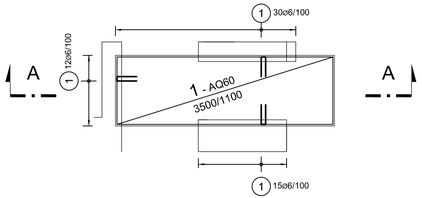

ŘEZ A-A



NAPOJOVACÍ LEPENÁ VÝZTUŽ
LEPÍCÍ HMOTA HILTI HIT-RE 500,
VRT DO BETONU Ø12 MM, HLOUBKA 200 MM,
MIN. VZDÁLENOST OD OKRAJE BETONU 40 MM

VÝKAZ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

číslo	Ø drátu [mm]	délka [mm]	počet [ks]	výztuž B500, uvedené délky [m]	
				Ø8	Ø6
1	6	710	57		40.47
2	8	520	28	14.56	
celková délka dle průměru [m]:				14.56	40.47
hmotnost na 1m [kg]:				0,395	0,222
celková hmotnost dle průměru [kg]:				5.75	8.98
celkem výztuž [kg]:				**14.7**	

tvary vložek, M 1:20



DISTANČNÍ VÝZTUŽ

profily UTH v. 60 mm, 2 mb/m² - 8 mb

VÝKAZ CELÝCH BETONÁŘSKÝCH SÍTÍ

typ sítě	Ø podélného drátu [mm]	Ø příčného drátu [mm]	rozteče drátů	délka [mm]	šířka [mm]	hmotnost [kg/ks]	počet [ks]	celková hmotnost [kg]
AQ60	6	6	100 x 100	6000	2400	63,94	**1**	**63.9**

betonářské sítě, M 1:50

1x AQ60

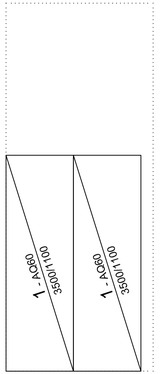

BETON ČSN EN 206-1 C 25/30, XC1

VÝZTUŽ B 500B

KRYTÍ 20 MM

POZNÁMKY:

1. NAPOJOVACÍ LEPENÁ VÝZTUŽ Ø8, POZICE 2 - LEPÍCÍ HMOTA HILTI HIT-RE 500, VRT DO BETONU Ø12 MM, HLOUBKA 200 MM, MIN. VZDÁLENOST OD OKRAJE BETONU 40 MM
2. PŘED BETONÁŽÍ OSADIT DO BEDNĚNÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE, STAVEBNÍ I TECHNOLOGICKÉ.
3. PROSTUPY STĚNAMI DO MAX. PRŮMĚRU 300 mm MOHOU BÝT ODVRTÁNY DODATEČNĚ. PŘESNÝ PRŮMĚR BUDE URČEN DODAVATELEM DLE POUŽITÉHO TĚSNĚNÍ.
4. POLOHA PROSTUPŮ BUDE ZKONTROLOVÁNA PŘED BETONÁŽÍ.
5. VÝZTUŽ JE ZOBRAZENA A OKÓTOVÁNA DLE ČSN EN ISO 3766 (01 3481) 12/2004. POLOŽKY JSOU KÓTOVÁNY V SOULADU S NORMOU VŽDY K VNĚJŠÍMU LÍCI.
6. VÝZTUŽ JE NAKRESLENA VE SKLOPENÉM ŘEZU.
7. PŘED BETONÁŽÍ OSADIT SOUVISEJÍCÍ VÝZTUŽ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
8. VÝZTUŽ V MÍSTĚ PROSTUPŮ POSUNOUT NEBO PŘERUŠIT.

popis změny	datum	provedl	podpis

PIKHART.CZ
STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
Vídeňská 841, 339 01 Klatovy
mobil: 775 099 158, e-mail: radek@pikhart.cz

projektant : ING. RADEK PIKHART		datum :	02/2024
investor : MĚSTO HORAŽĎOVICE Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice		číslo zakázky :	20/105
		stupeň :	DPS
akce : REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĎOVICE k.ú. Horažďovice 641855		formát :	3 x A4
		měřítko :	1:50
část : D.1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		označení přílohy :	paré č.
obsah : STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1PP - VÝZTUŽ	D.1.2.3		