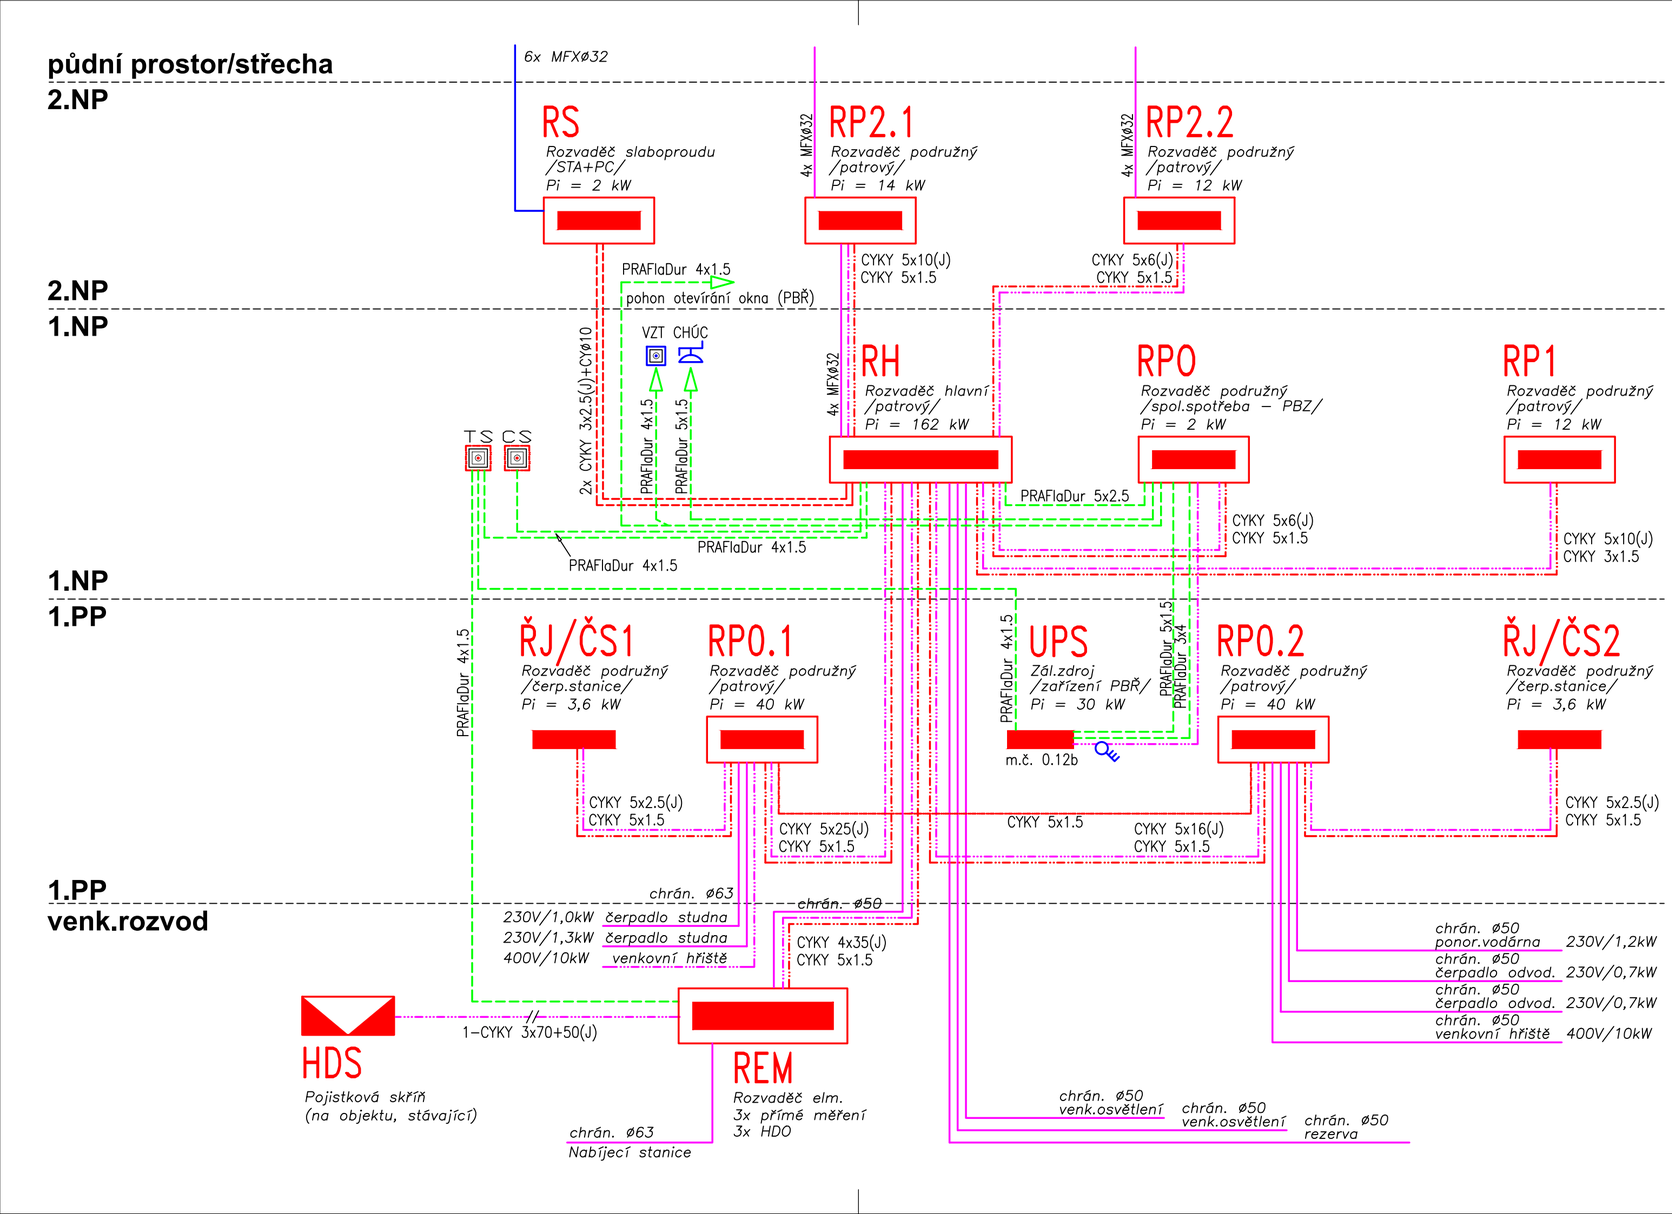

OVLÁDACÍ OKRUHY
NAPÁJECÍ OHRUHY 400V
NAPÁJECÍ OHRUHY 230V
OKRUHY PBZ

Kabelové rozvody v rámci společných prostor pod omítkou!!!
Rozvody pož.bezpečnostních zařízení koordinovat s aktuálním pož.bezpečnostním řešením objektu!!!

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50Hz TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
– AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

STAV.ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz
Ing.Arch.MgA Jiří Bíza	Václav Šíma	Václav Šíma	
Ing.Arch Tomáš Novotný			
INVESTOR: MĚSTO HORAŽĎOVICE, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			

STAVBA: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĎOVICE k.ú. Horažďovice 641855	MĚŘÍTKO	--
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	01/2024
OBSAH : Hlavní rozvody	Č.VÝKR. 03	PARÉ