ventilátor v podkroví – 2x
(nad střechu vyvedeno potrubí)

ventilátor do komína

ventilátor do komína

ventilátor do komína

ventilátor do komína

ventilátor v podkroví – 2x
(nad střechu vyvedeno potrubí)

ZAŘÍZENÍ Č.8

ULTRA TICHÝ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
Vo=50 m3/hod, TLAK 60 Pa,
PŘÍKON 27 W, PROUD 0,12 A
HMOTNOST 5,4 KG

ŘEZ A - A'

PŘÍČNÝ ŘEZ SEVERNÍM KŘÍDLEM - PIZZERIE

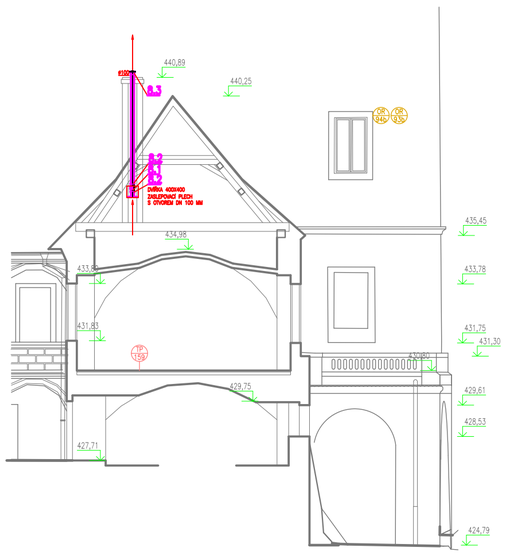

ZAŘÍZENÍ Č.2



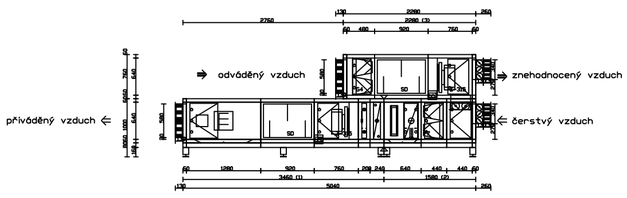

ZAŘÍZENÍ Č.2

Vp=3300 m3/hod, Vo=3300 m3/hod, směšování 85%
příkon 2x 1,35 kW, proud 2x6,6 A, napětí 230 V
přímý výparník 12,6 kW,
teplovodní ohřívač 13,3 kW
el. parní zvlhčovač 5 kg/ hod, příkon 3,7 kW, napětí 400 V
hmotnost 950 kg

ZAŘÍZENÍ Č.3

POTRUBNÍ VENTILÁTOR Ex PROVEDENÍ
Vo=630 m3/hod
příkon 130 W, proud 0,54 A, napětí 230 V

PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

odvod kondenzátu

VÝFUK 200X200 MM
VYVEDENO NAD STŘECHU

SÁNÍ 200X200 MM
VYVEDENO NAD STŘECHU

VÝFUK NAD STŘECHU

VÝFUK NAD STŘECHU

ODTAHOVÉ POTRUBÍ
BUDE ZAKONČENO PO STROPEM
VYVEDENO NA STŘECHU
HIGIENICKÁ VÝMĚNA
0,5/HOD

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
BUDE SVEDENO K PODLAZE
VYVEDENO NA STŘECHU
HIGIENICKÁ VÝMĚNA
0,5/HOD

ODTAHOVÉ POTRUBÍ
BUDE ZAKONČENO PO STROPEM
VYVEDENO NA STŘECHU
HIGIENICKÁ VÝMĚNA
0,5/HOD

VÝFUK NAD STŘECHU

TRASY POTRUBÍ JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT
SKUTEČNÝM PODMÍNKÁM NA STAVBĚ

Tabulka místností – krov

Číslo	Název	Plocha [m²]	Poznámka
A	PODKROVÍ	254,0	
A2	PODKROVÍ	12,0	
B	PODKROVÍ	288,0	
C	PODKROVÍ	200,0	
D	PODKROVÍ	47,0	
E	PODKROVÍ	640,0	
F	PODKROVÍ	190,0	
G	PODKROVÍ	218,0	
H	PODKROVÍ	354,0	
H2	PODKROVÍ	122,0	
I	PODKROVÍ	440,0	

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Poznámka
3.10a	TECHNICKÁ MÍSTNOST, KOTLE	6,27	
3.10b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,50	
3.12	STROJOVNA VZT 2	17,59	

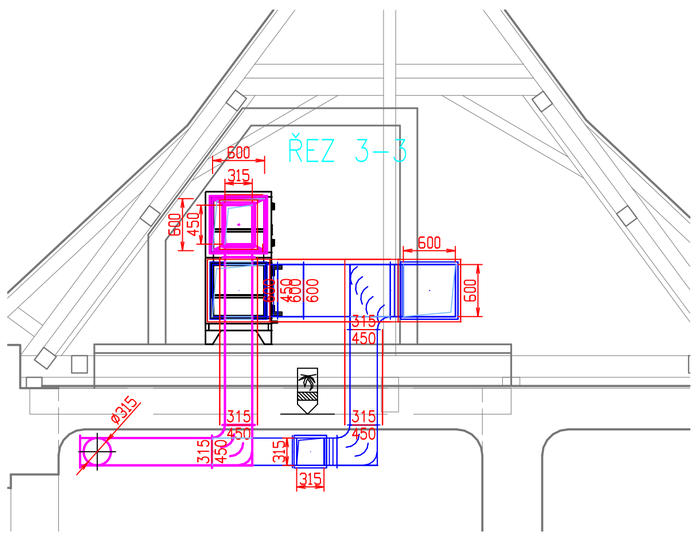

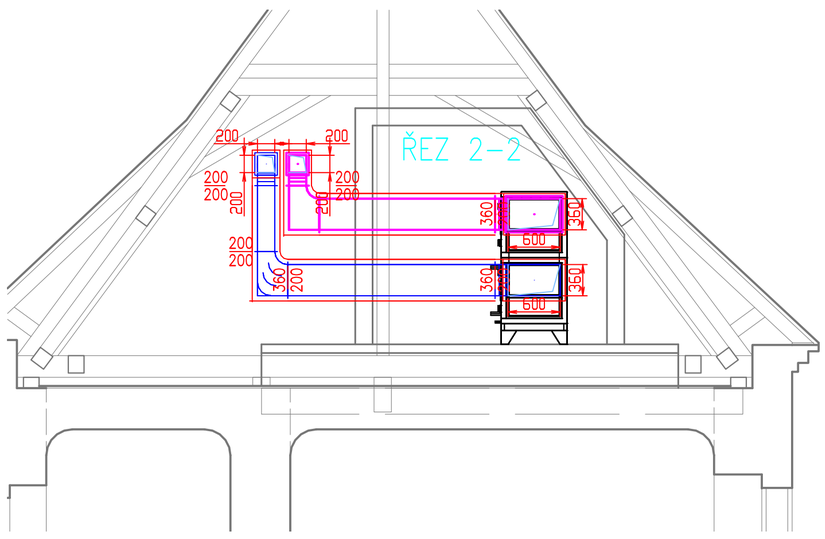

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Zámek Horažďovice, parc. č. –1/1 –6, 3208 153/1, 2694/11, 2754/4, 2754/2 a 2754/3
INVESTOR:	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. Michael Forman, starosta města, Pavel Matoušek, investiční technik

PROJEKTANT:

PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTOŘI:	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK, Ing.arch. J. ROLÍNKOVÁ		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	V. ŠATRA		Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 065 20 20	NÁZEV DÍLA: HORAŽĎOVICE REVITALIZACE ZÁMKU		Č.PARE:
DATUM: 12/2023			
MĚŘÍTKO: 100	ČÁST: D.1.4c - VZDUCHOTECHNIKA		
STUPEŇ: DPS A DZS	NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS PŮDY, ŘEZ 1, 2, 3		Č.PŘÍLOHY: 5
PROFESE: VZT			