

DĚLÍCÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU


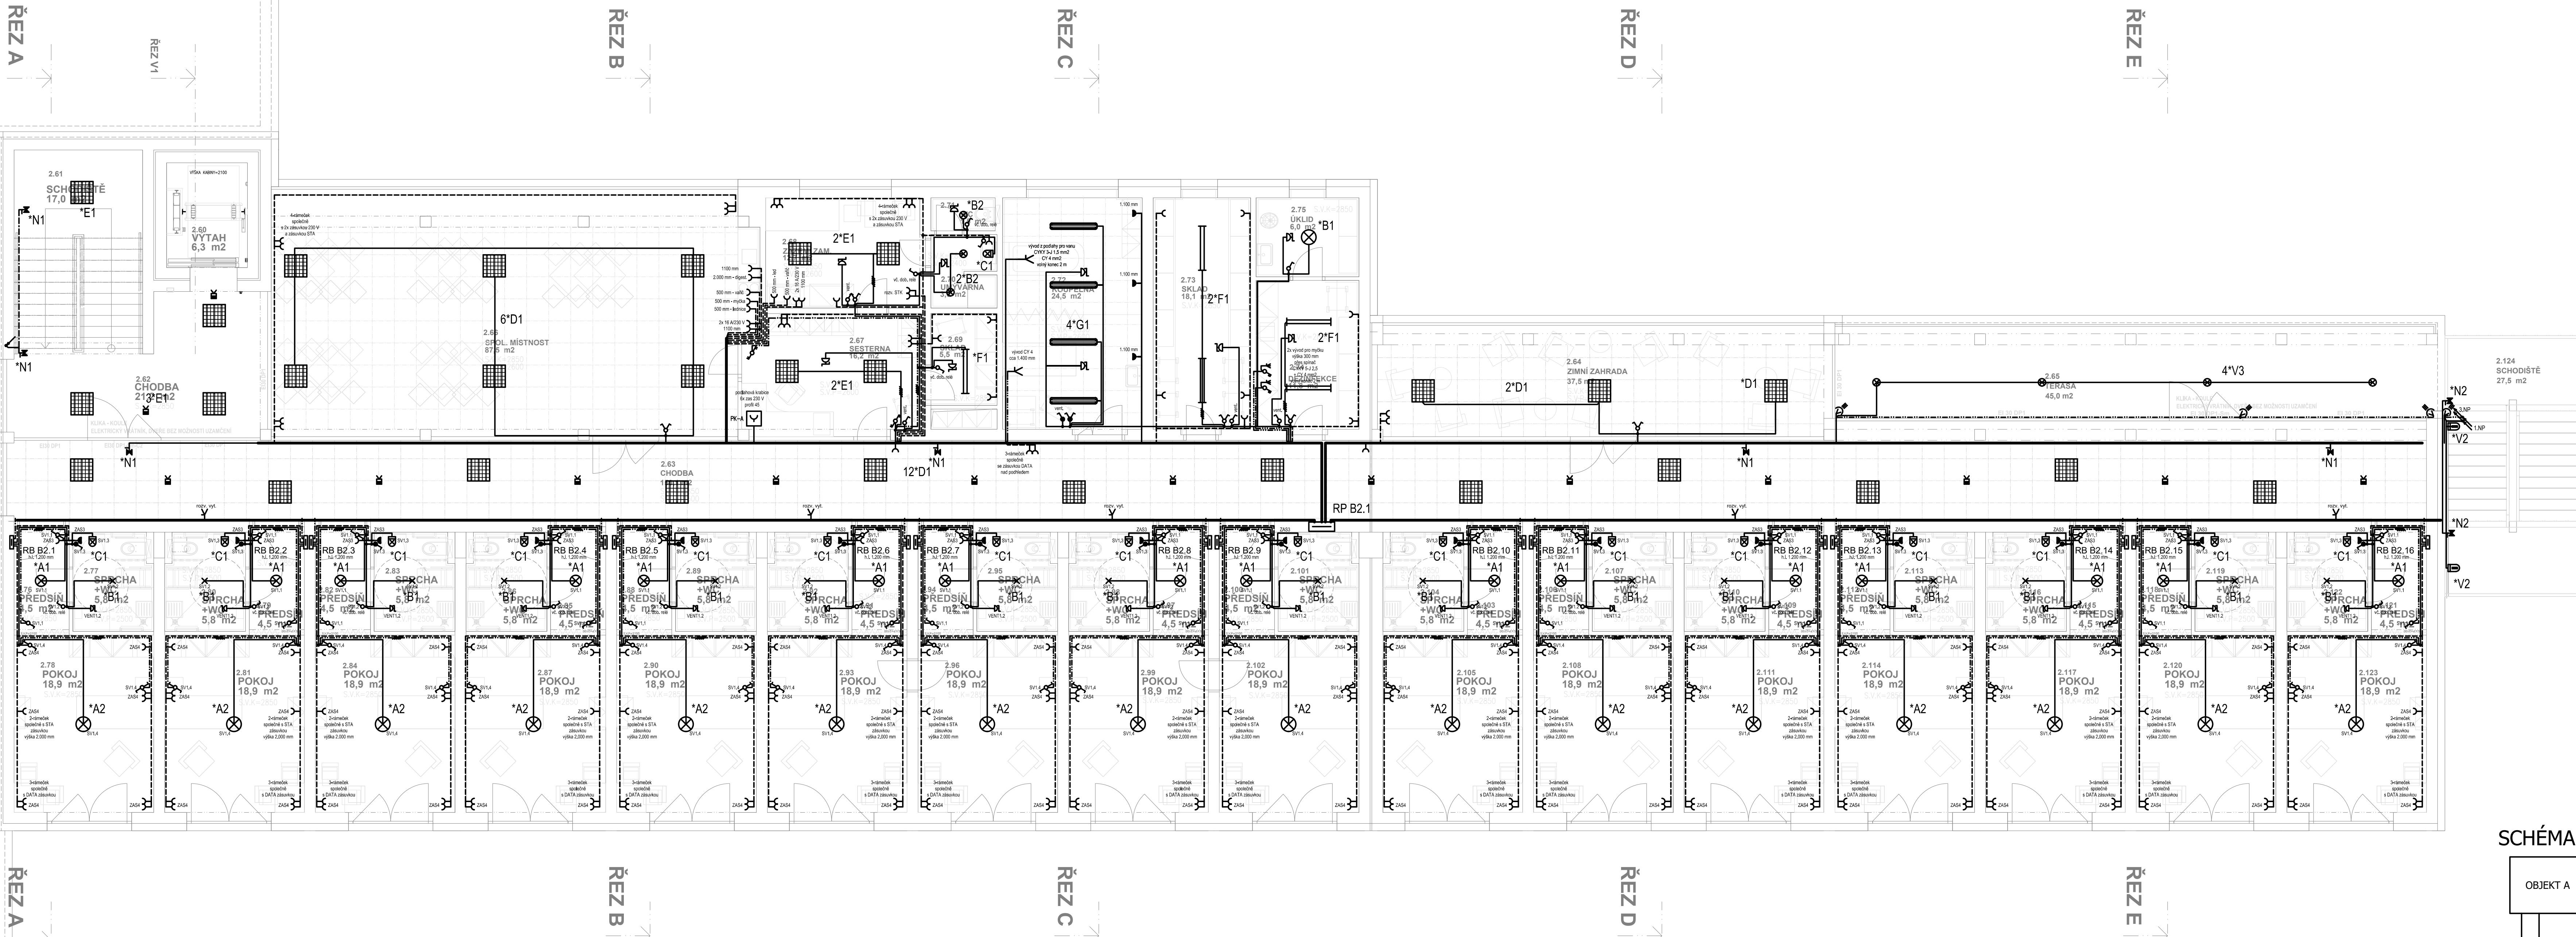


SCHÉMA OBJEKTU

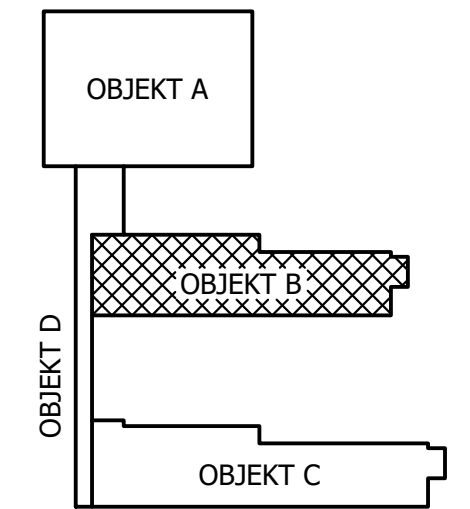

Legenda:

- Spínač jednopólový
- Spínač sériový
- Spínač střídací
- Spínač křížový
- Trojpólový spínač
- Svítlidlo lineární (LED/zařítkové) - přisazené, zavěšené
- Svítlidlo lineární (LED/zařítkové), min. IP44
- Svítlidlo lineární (LED/zařítkové) - do podhledu
- Svítlidlo pod kuchyňskou linkou z izolantů min. IPX1
- Ventilátor
- regulátor ventilátoru
- Zásuvka 230 V / 16 A
- Zásuvka dvojnásobná 2x 230 V / 16 A
- Zásuvka 400 V / 16 (32) A
- EI. vývod ukončený v krabici
- Rozvaděč
- Termostat
- Polybové čidlo
- Svítlidlo stropní
- Svítlidlo nástěnné

Poznámka vedení v CHÚC:

Vodiče a kabely a další hoflavé části elektrických rozvodů umístěné v chráněné únikové cestě mohou být volně vedeny, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a zejména ČSN IEC 50 265-1. Vodiče a kabely, které nevyhovují uvedeným normám musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených trubicích či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné propleťkami nátlakem, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10mm apod., tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50 Hz, TN-C/S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 2  
Základní: automatickým odpojením od zdroje  
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

stupeň dokumentace		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	
část dokumentace		D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY	
		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
Hlavní architekt atelieru:	Hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ
stavěbník:		Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice	
místo stavby:		parcele č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. u. Horažďovice	
název alce:		DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE	
výkres:		PŮDORYS 2.NP-B	
		formát: 10 A4	
		datum: červen 2017	
		stupň PO: DPS	
		časová závažnost: 15/15/DPS	
		archivní číslo: 02/16/DPS	
		archivní PC: HOPSA_2016_06	
		č. výkresu: 1:75	
		D.1.4.4.11	

DĚLÍCÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU