

Poznámka vedení v CHÚC:


Vodiče a kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů umístěné v chráněné únikové cestě mohou být volně vedeny, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a zejména ČSN IEC 50 265-1. Vodiče a kabely, které nevyhovují uvedeným normám musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených trubicích či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10mm apod., tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

Legenda:

- Spínač jednopólový
- Spínač sériový
- Spínač střídaný
- Spínač křížový
- Trojpolový spínač
- Termostat
- Pohybové čidlo
- Svítlidlo stropní
- Svítlidlo nástěnné
- Svítlidlo lineární (LED/zářivkové) - přisazené, zavěšené
- Svítlidlo lineární (LED/zářivkové), min. IP44
- Svítlidlo lineární (LED/zářivkové) - do podhledu
- Svítlidlo pod kuchyňskou linku z izolantu min. IPX1
- Ventilátor
- regulátor ventilátoru
- Zásuvka 230 V / 16 A
- Zásuvka dvojnásobná 2x 230 V / 16 A
- Zásuvka 400 V / 16 (32) A
- El. vývod ukončený v krabici
- Rozvaděč

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50 Hz, TN-C/S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 2  
Základní: automatickým odpojením od zdroje  
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

SCHÉMA OBJEKTU

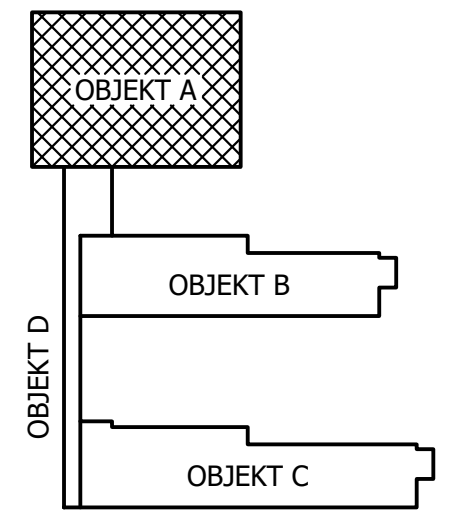

Stupeň dokumentace:		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	
Část dokumentace:		D.1.4 TECHNICA PROSTŘEDÍ STAVEB	
		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
Hlavní architekt ateliéru:	Hlavní inženýr projektu:	Zodpovědný projektant:	Projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ
Stavebník:		Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice	
Místo stavby:		Parcela č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice	
Název akce:		DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE	
Formát:		10 A4	
Datum:		červen 2017	
Stupeň PD:		DPS	
Číslo zakázky:		15/15/DPS	
Archivní číslo:		02/16/DPS	
Archiv PC:		HDPSP_svi.dwg	
Výkres:		PŮDORYS 1.NP-A SVĚTELNÉ ROZVODY	
Měřítko:		1:75 D.1.4.4.5	