


### ***schéma rozvaděče RH B***

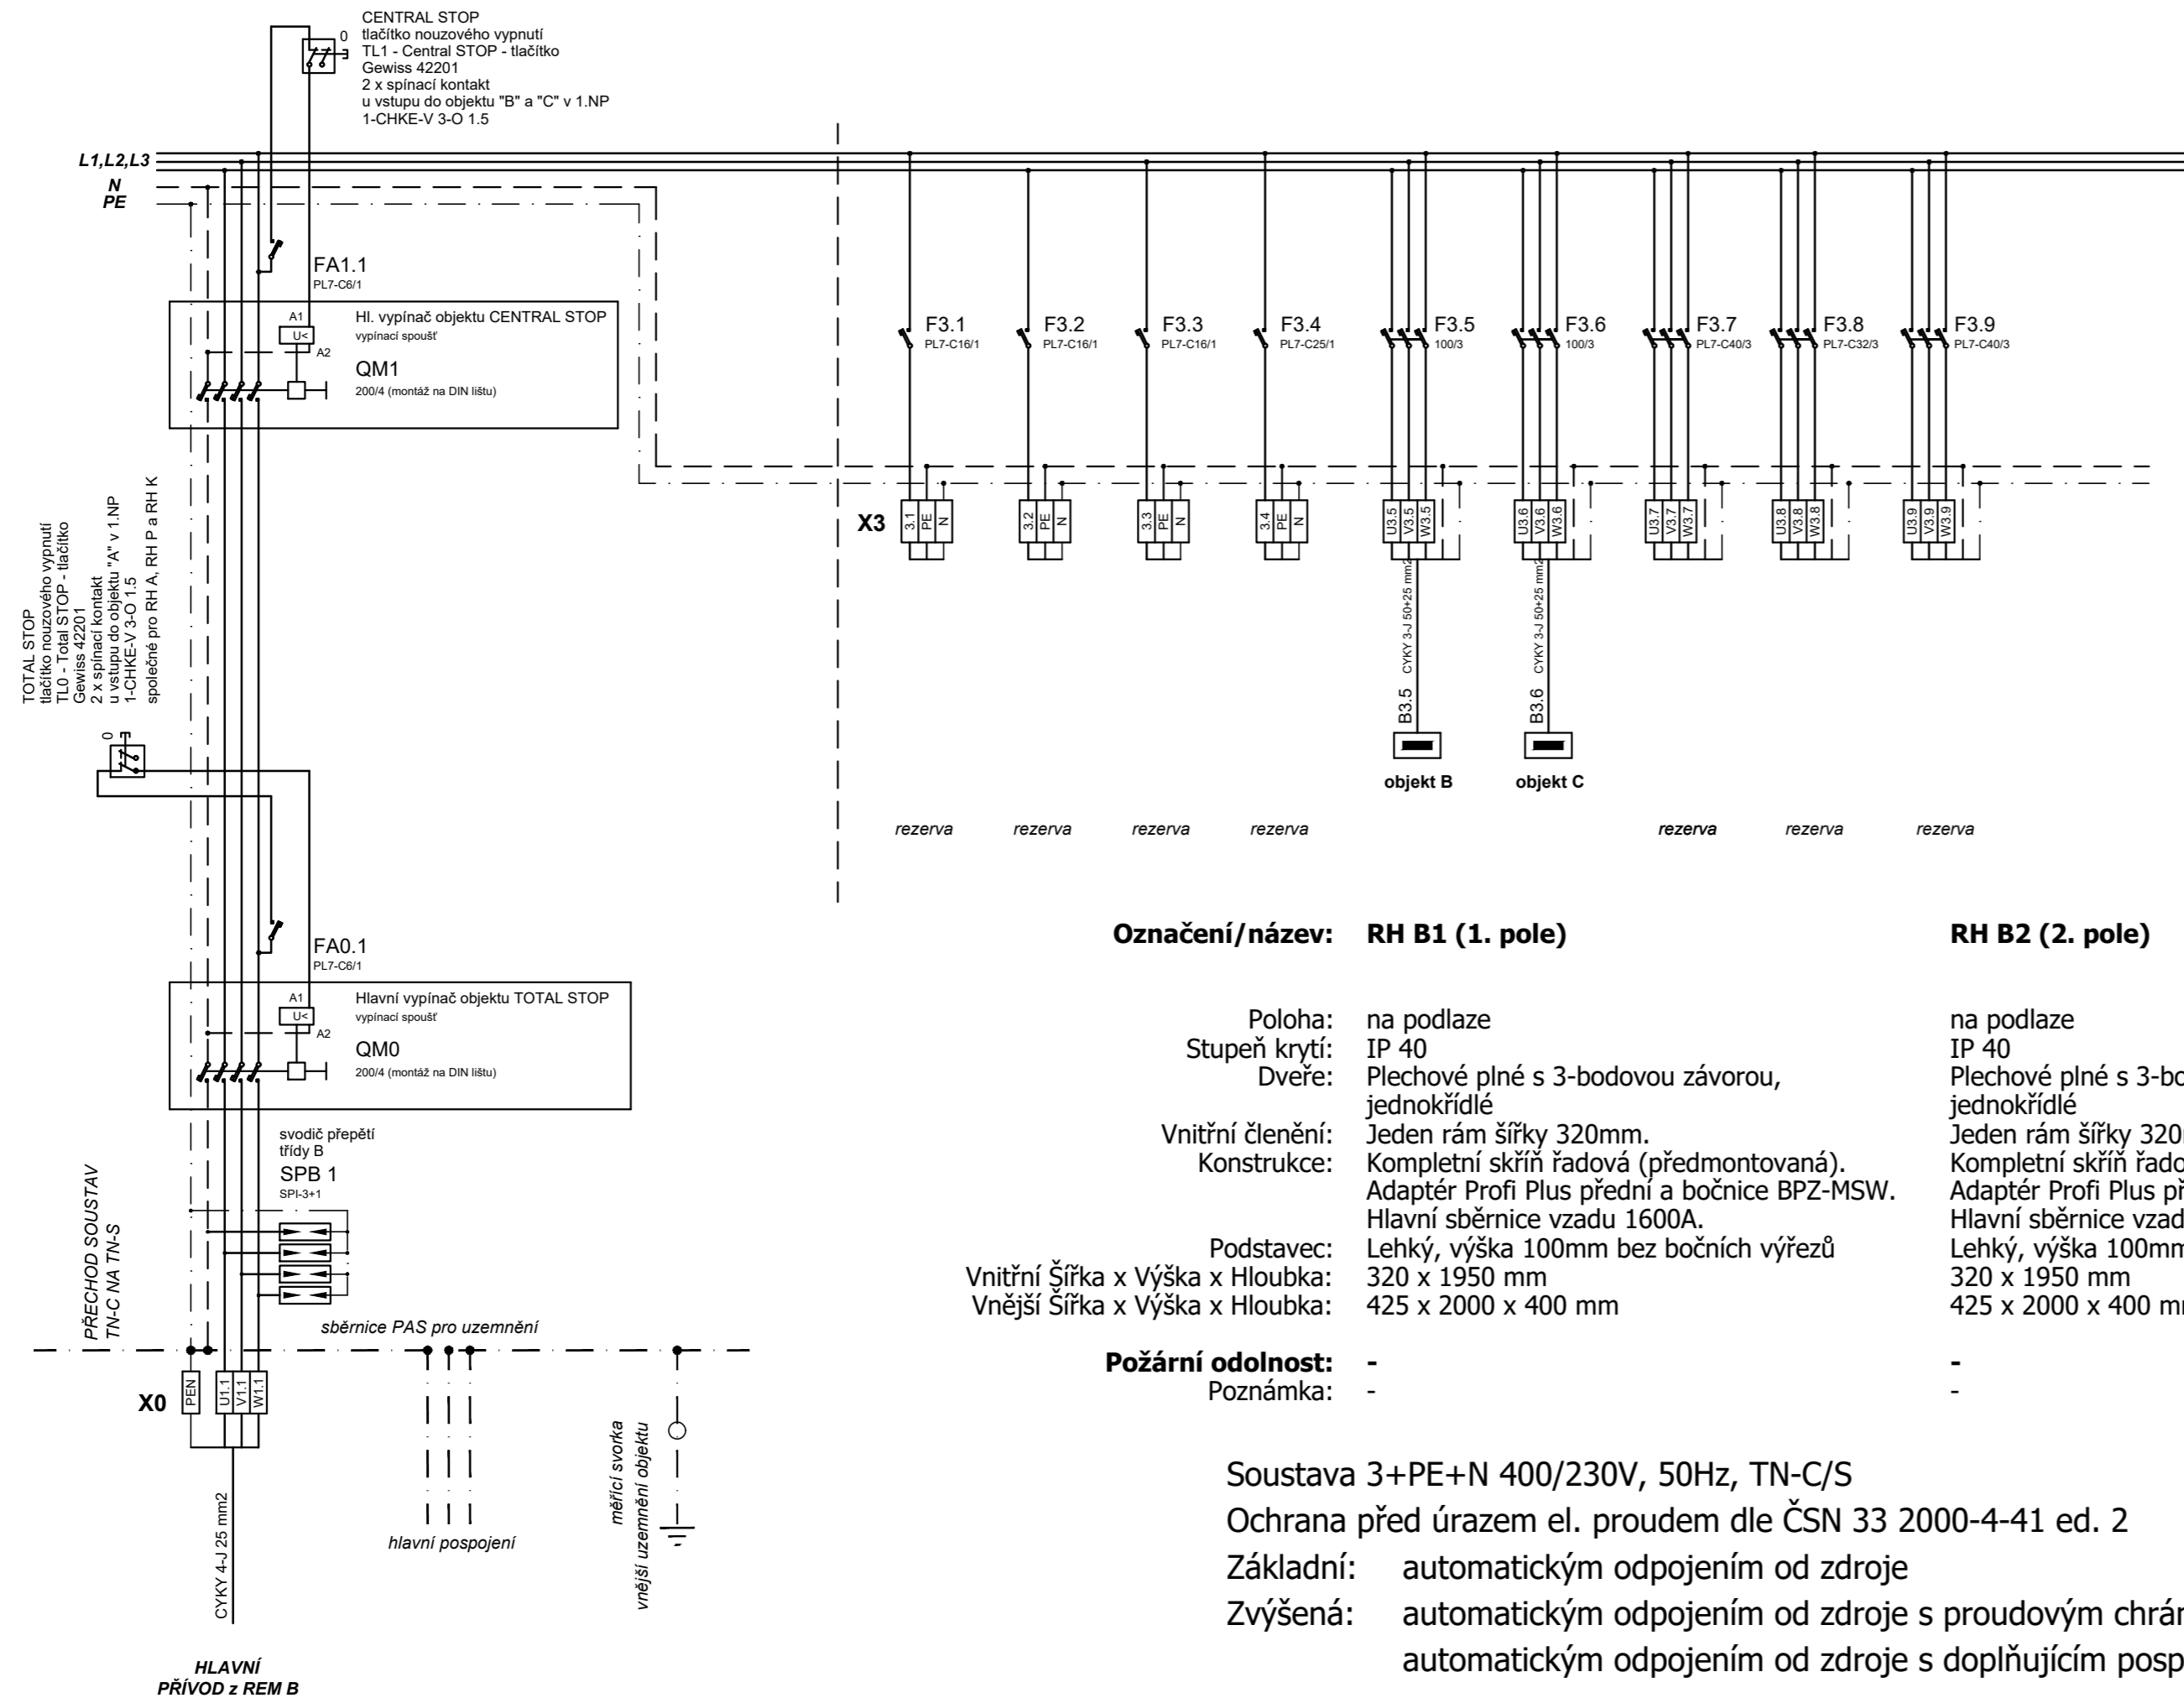

**Označení/název: RH B1 (1. pole)**

Poloha:	na podlaze
Stupeň krytí:	IP 40
Dveře:	Plechové plné s 3-bodovou závorou, jednokřídlé
nitřní členění:	Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce:	Kompletní skříň řadová (předmontovaná). Adaptér Profi Plus přední a bočnice BPZ-MSW. Hlavní sběrnice vzadu 1600A.
Podstavec:	Lehký, výška 100mm bez bočních výřezů
Šířka x Hloubka:	320 x 1950 mm
Šířka x Hloubka:	425 x 2000 x 400 mm

**Požární odolnost:** -  
Poznámka: -

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-C/S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
Základní: automatickým odpojením od zdroje  
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem  
automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojením

## RH B2 (2. pole)

na podlaze  
IP 40  
Plechové plné s 3-bodovou závorou,  
jednokřídlé  
Jeden rám šířky 320mm.  
Kompletní skříň řadová (předmontovaná).  
Adaptér Profi Plus přední a bočnice BPZ-MSW.  
Hlavní sběrnice vzadu 1600A.  
Lehký, výška 100mm bez bočních výřezů  
320 x 1950 mm  
425 x 2000 x 400 mm

<i>stupeň dokumentace:</i>		<b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY</b>	
<i>část dokumentace:</i>	<b>D.1.4</b>	<b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>	
	<b>D.1.4.4</b>	<b>SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE</b>	

<i>hlavní architekt ateliéru:</i>	<i>hlavní inženýr projektu:</i>	<i>zodpovědný projektant:</i>	<i>projektant:</i>	
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ	
				
<i>stavebník:</i> Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice				
<i>místo stavby:</i> parcela č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/27, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice				
<i>název akce:</i>				<i>formát:</i> 3 A4  <i>datum:</i> červen 2017  <i>stupeň PD:</i> DPS  <i>číslo zakázky:</i> 15/15/DPS  <i>archivní číslo:</i> 02/16/DPS  <i>archiv PC:</i> HDDPS4_RHB.dwg
<i>výkres:</i>				<i>měřítko:</i> -  <i>č. výkresu:</i> <b>D.1.4.4.19</b>
<b>DOMOV PRO SENIORY HORAŽĎOVICE</b>				
<b>SCHÉMA ROZVADĚČE RH B</b>				