

Poznámka vedení v CHÚC:


Vodiče a kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů umístěné v chráněné únikové cestě mohou být volně vedeny, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a zejména ČSN IEC 50 265-1. Vodiče a kabely, které nevyhovují uvedeným normám musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkcí např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlích či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10mm apod., tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

Legenda:

- Spínač jednopólový
- Spínač sériový
- Spínač střídaný
- Spínač křížový
- Trojpólový spínač
- Termostat
- Pohybové čidlo
- Svitidlo stropní
- Svitidlo nástěnné
- Svitidlo lineární (LED/zářivkové) - přisazené, zavěšené
- Svitidlo lineární (LED/zářivkové), min. IP44
- Svitidlo lineární (LED/zářivkové) - do podhledu
- Svitidlo pod kuchyňskou linku z izolantu min. IPX1
- Ventilátor
- regulátor ventilátoru
- Zásuvka 230 V / 16 A
- Zásuvka dvojnásobná 2x 230 V / 16 A
- Zásuvka 400 V / 16 (32) A
- El. vývod ukončený v krabici
- Rozvaděč

Soustava 3+PE+N 400/230V, 50 Hz, TN-C/S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 200-4-41 ed. 2
Základní: automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená: automatickým odpojením od zdroje s proudovým chráničem automatickým odpojením od zdroje s doplňujícím pospojováním

SCHÉMA OBJEKTU

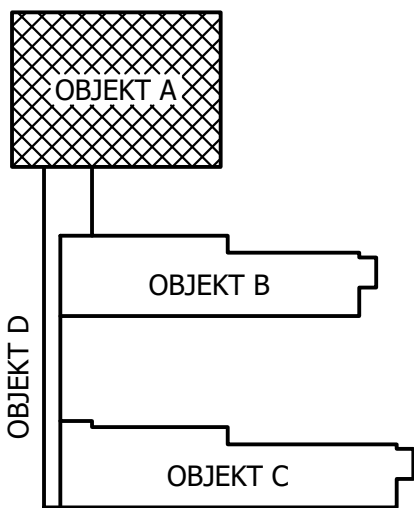

ŘEZ A1

DĚLICÍ ROVINA VÝŘEZU DANÉHO PŮDORYSU

Stupeň dokumentace:		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	
Část dokumentace:		D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
Hlavní architekt ateliéru:	Hlavní inženýr projektu:	Zodpovědný projektant:	Projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Martin LIŠKA	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ
Stavebník: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p.1, 341 01 Horažďovice			
Místo stavby: parcela č. 1153/9, 1153/4, 2706/4, 2660/7, 2660/25, 2660/26, 2660/33 a st. 1067 v k. ú. Horažďovice			
Název akce:			
Formát: 10 A4		Datum: červen 2017	
Stupeň PD: DPS		Číslo zakázky: 15/15/DPS	
Číslo listu: 02/16/DPS		Archivní číslo: 02/16/DPS	
Archivní PC: HODPSL_s-vi.dwg		Měřítko: č. výkresu:	
Výkres:		PŮDORYS 2.NP-A SVĚTLNÉ ROZVODY	
1:75		D.1.4.4.6	