


SCHÉMA HR

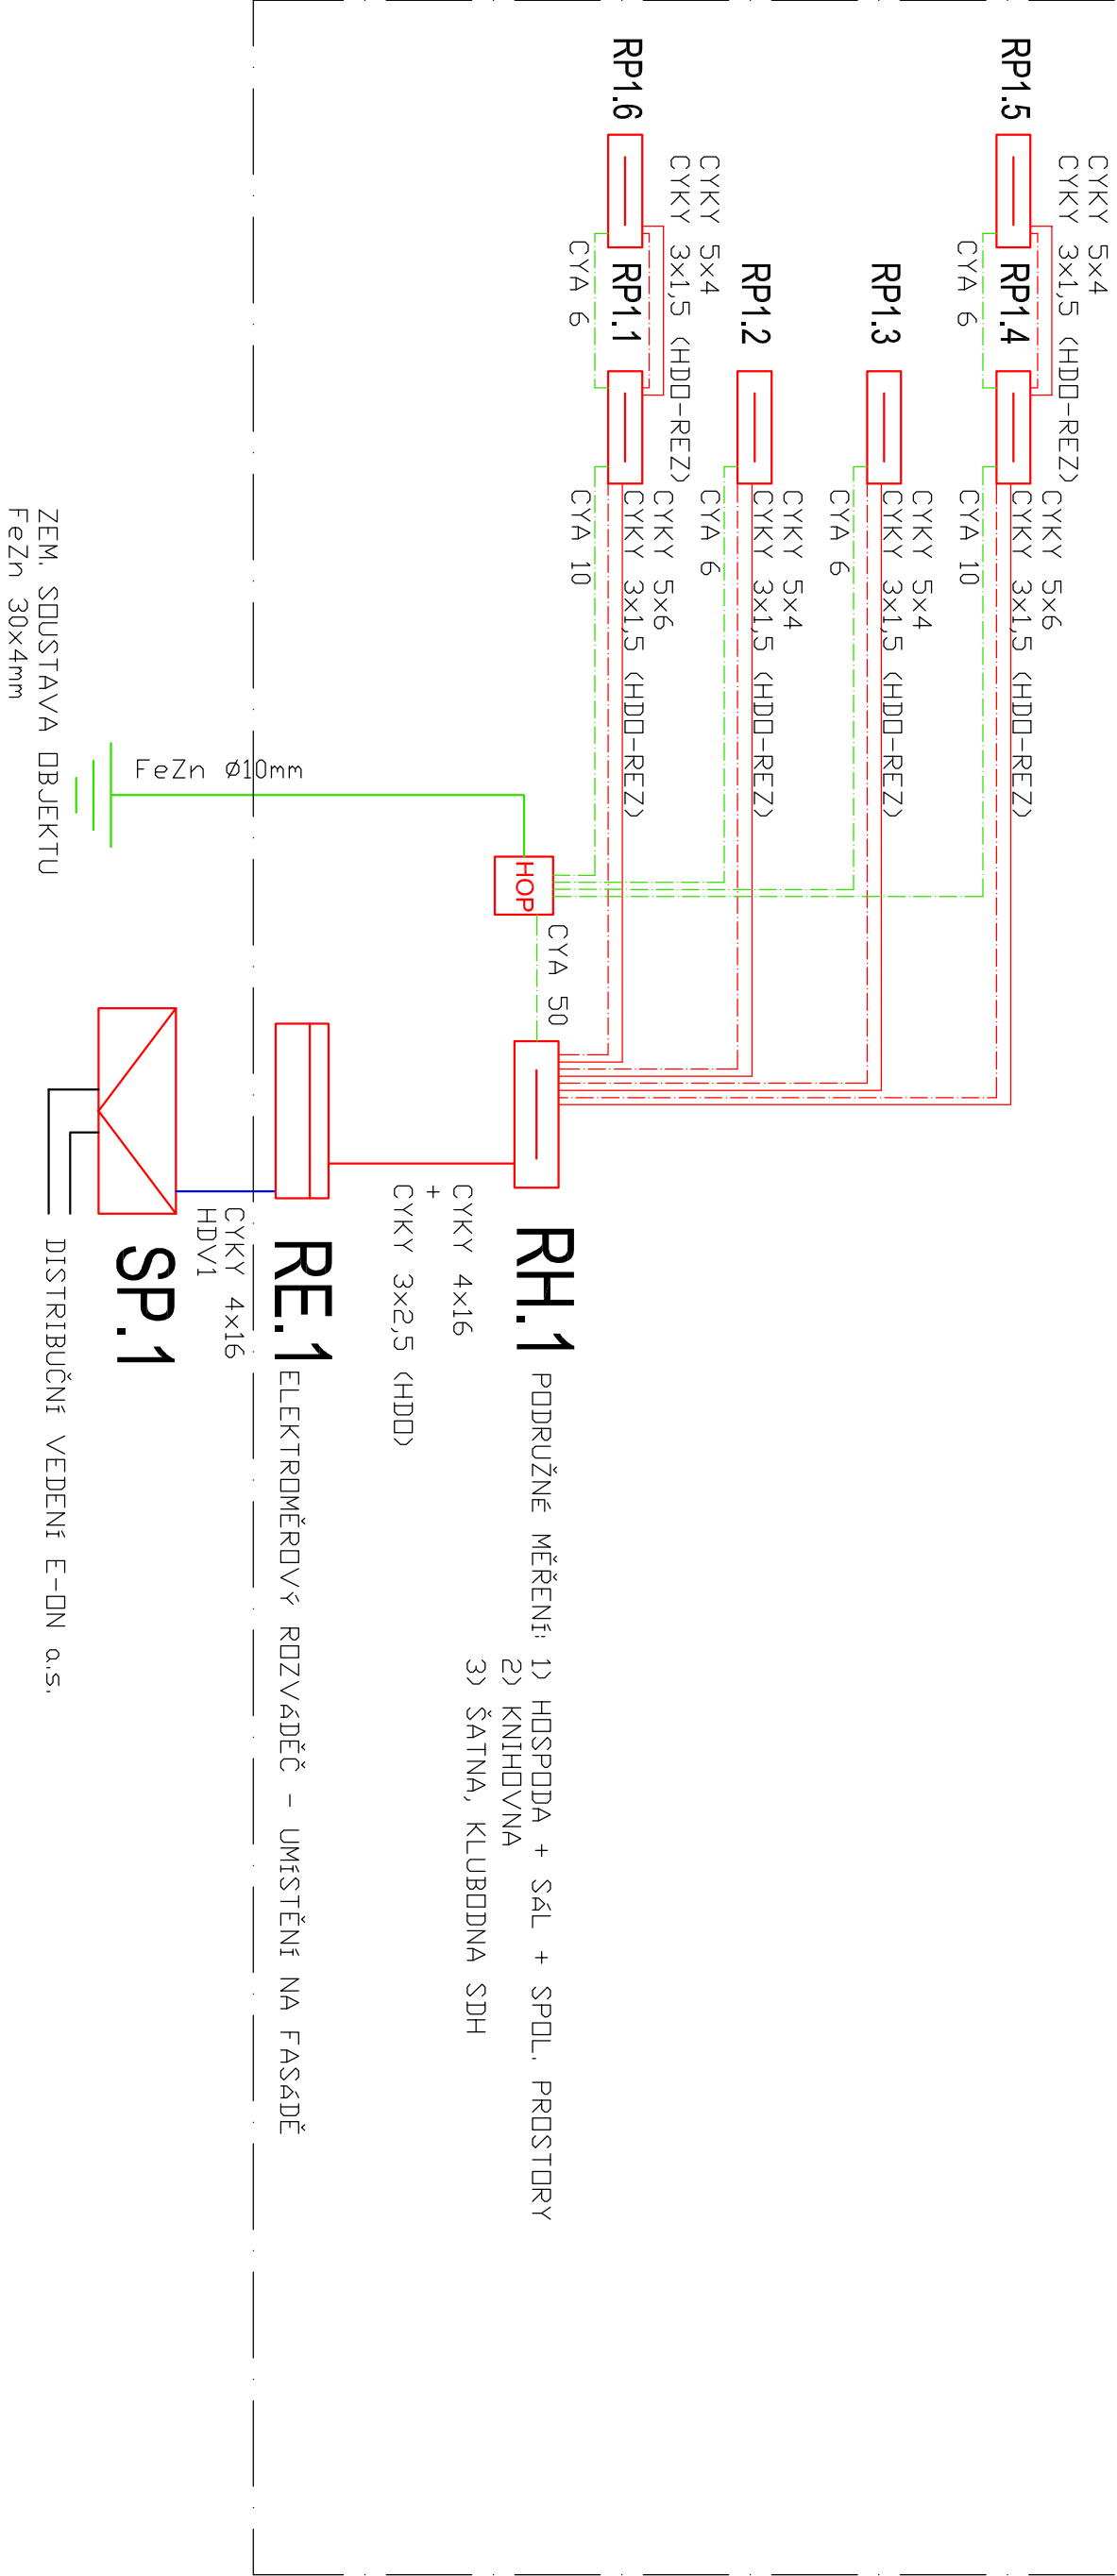

POZN: Všechné prostupy mezi požárními úseky ošetřit protipožárními přepážkami! Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva. OCHRANA PŘED ÚRAŽEM U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovým chráničem		Razítko a podpis:	
Zodp.projektant: JAROSLAV DOUBEK PISECKÁ 893 386 01 STRAKONICE		Vyracoval: Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: la.hanus@gmail.com	
Stupeň: PD pro provádění stavby			
Akce: STÁVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažď.			
Investor: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
Obsah: SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ		Datum: 01/2018	
		Číslo kresky: V.64	
		Měřičko: Č.vyvrst.: 04	
		Paré:	