


RP1.1 - ROZVÁDĚČ PODRUŽNÝ (HOSPODA)

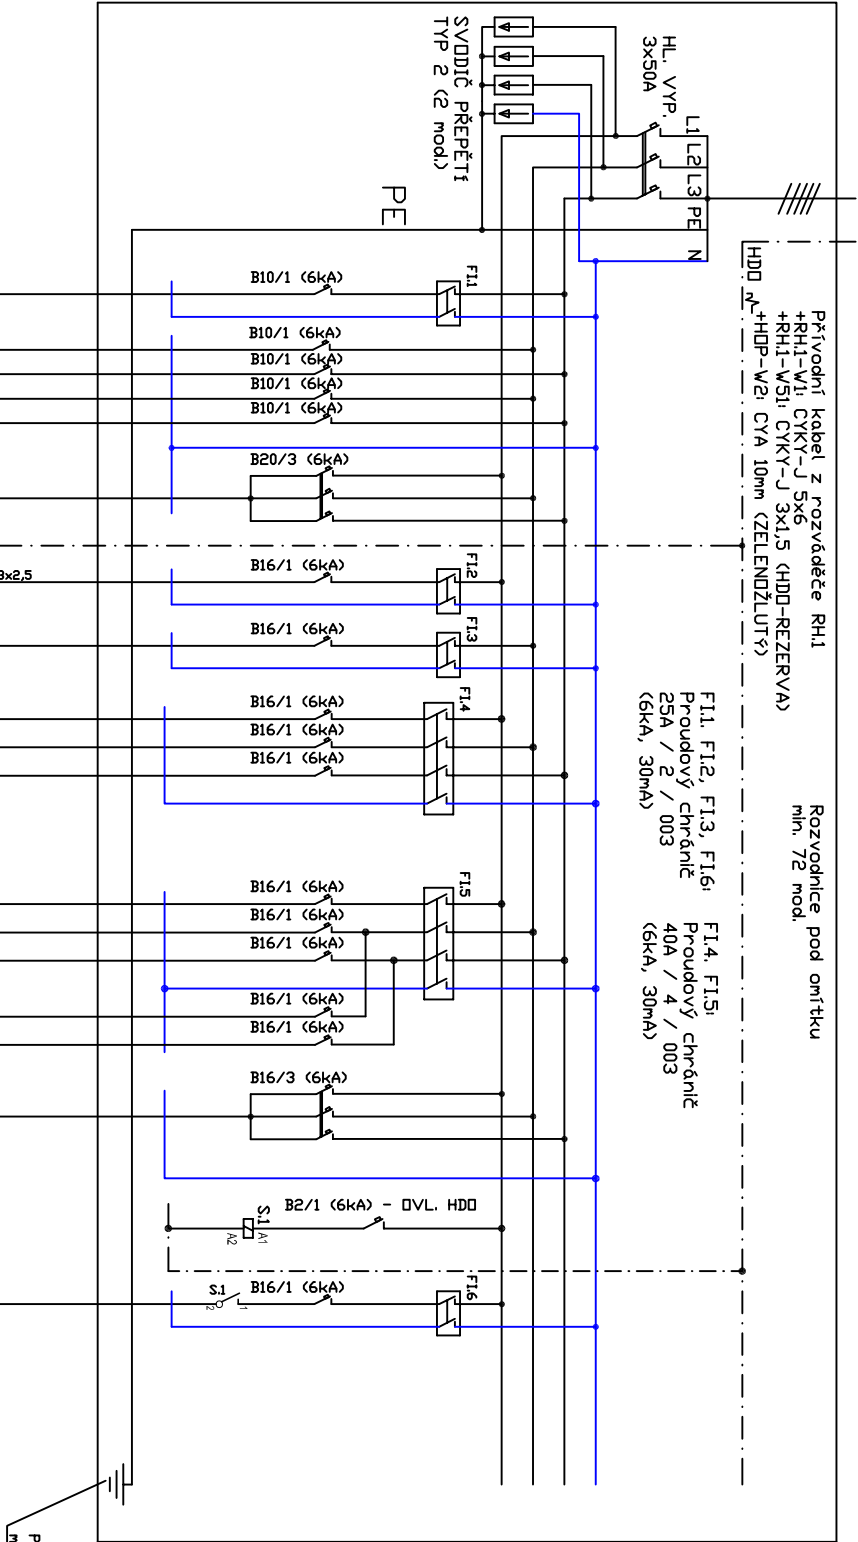

S1: STYKAČ (např. EATON Z-R230/S) 1x spínací kontakt 20A

PROPOJENÍ S HDP min. CYA 10mm<sup>2</sup> (ZZ)

**POZN.**  
Neodlínou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:**  
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)  
**ODCHRANA PŘED ÚRAZEM**  
U napětových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči

Zadávající subjekt:		Výkresovatel:		Razítko a podpis:
JAROSLAV DOUBEK PISECKÁ 893 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: l.hanus@gmail.com		
Stupeň: PD pro provádění stavby				
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TŘEBOMYSLICÍCH Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažd.				
Investor:	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
Odsah:				
	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RP1.1			
Datum: 01/2018				Pauz:
Číslo kresly: V-64				
Měřítko:				
Číslo kresly: 11				