


RH.1 - ROZVÁDĚČ HLAVNÍ

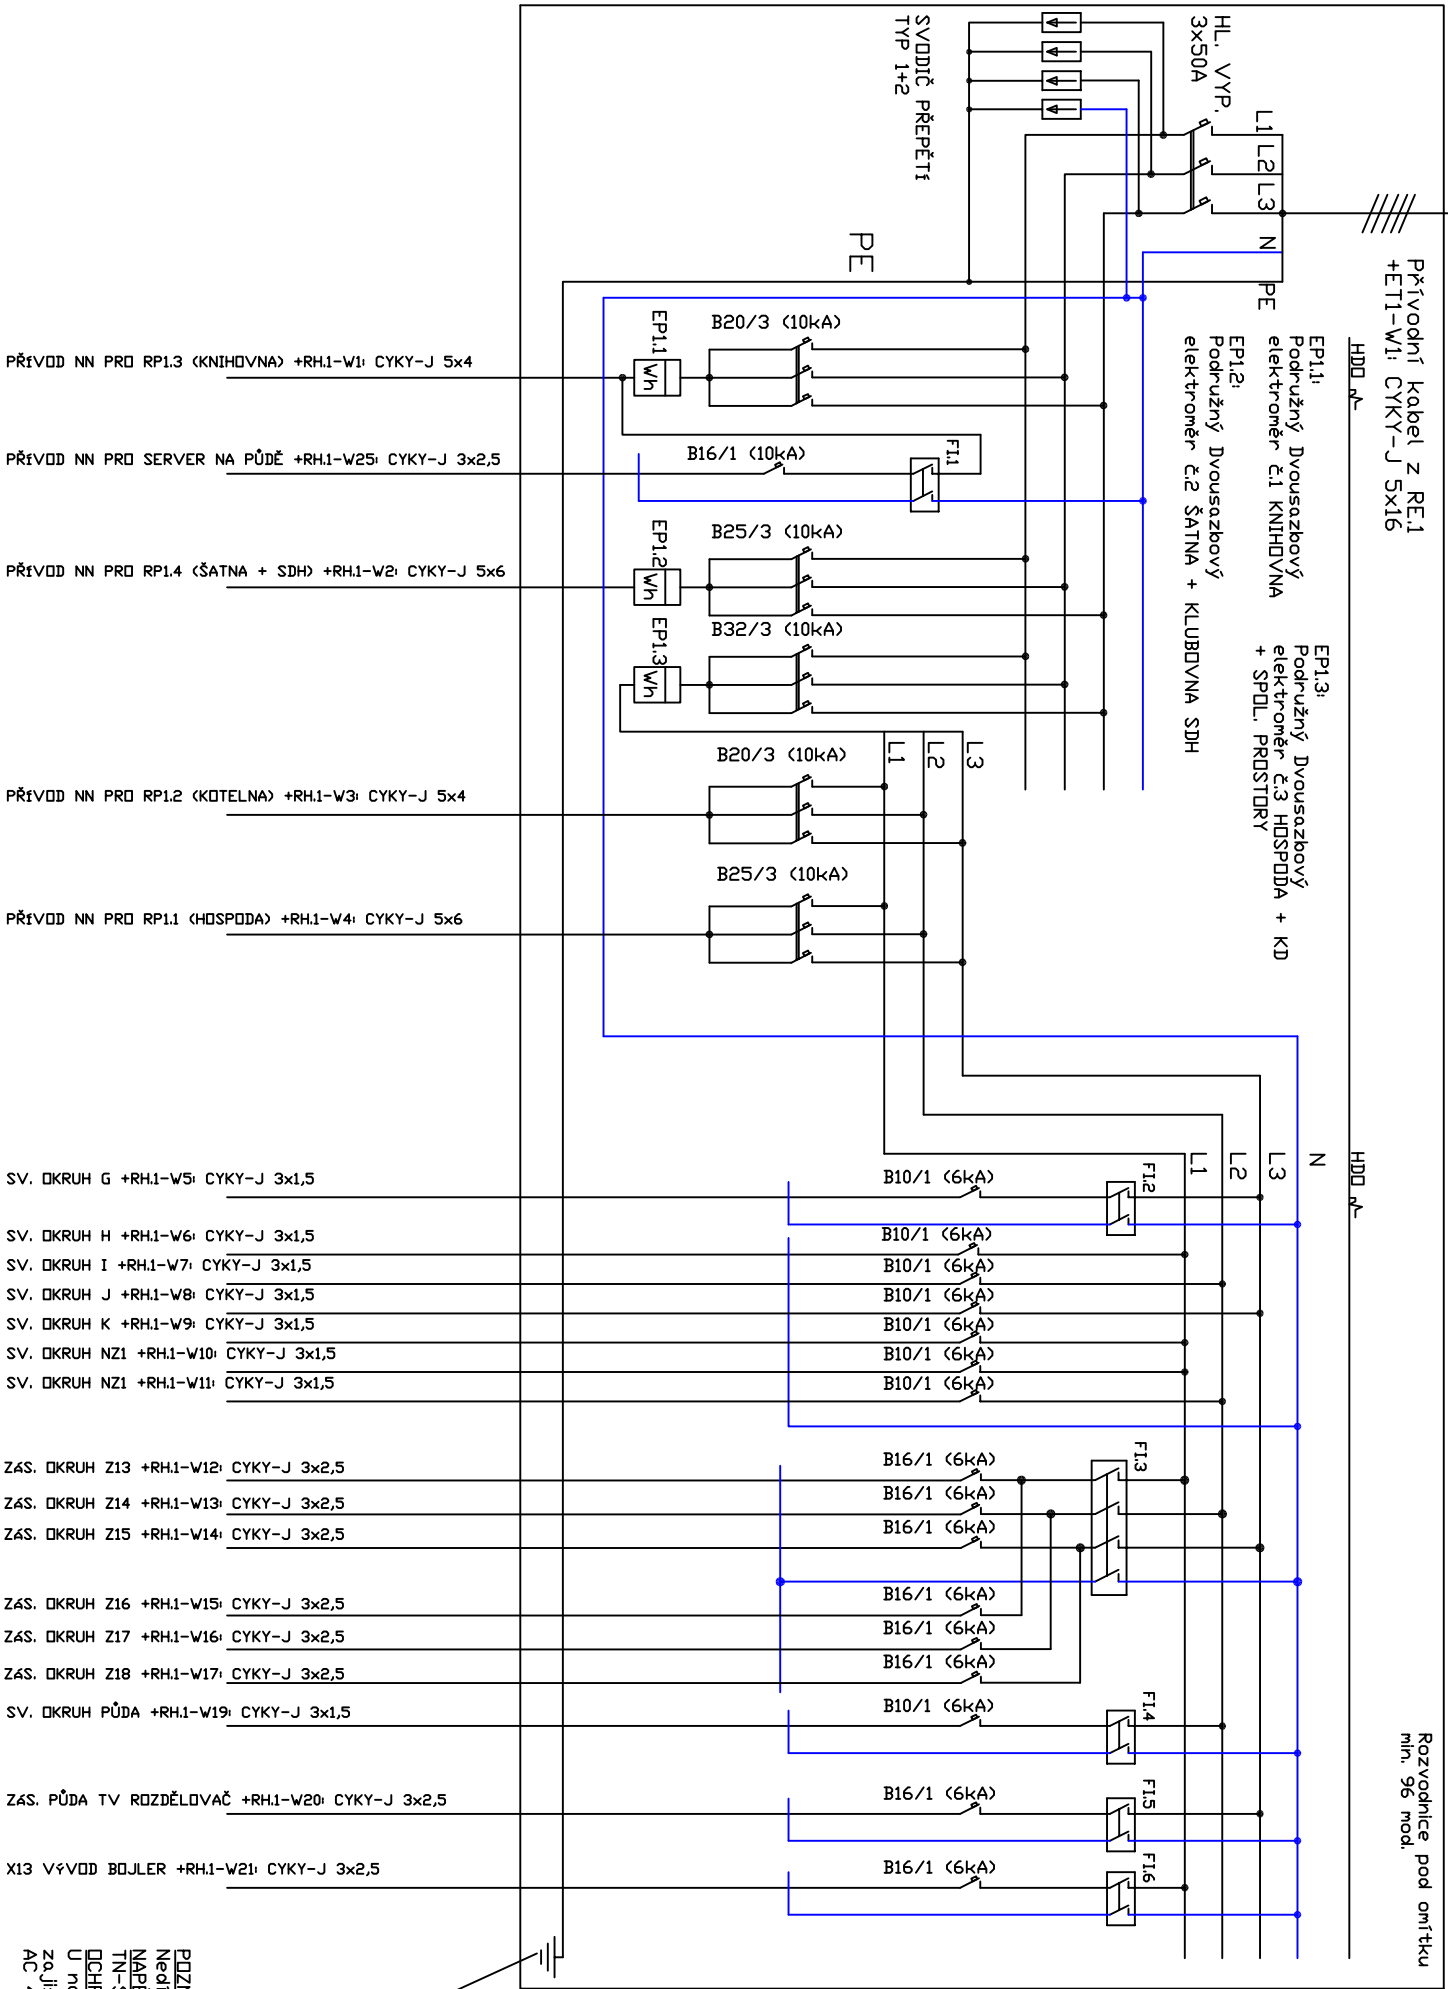

F1.1, F1.2, F1.4, F1.5, F1.6:  
Proudový chránič  
25A / 2 / 003  
(6kA, 30mA)  
F1.3:  
Proudový chránič  
40A / 4 / 003  
(6kA, 30mA)

PROPOJENÍ S HDP  
min. CVA 25mm<sup>2</sup> (Z2)

**POZN:**  
Neatřítou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.  
**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:**  
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)  
**ODCHRANA PŘED ÚRAZEM**  
U napětových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna úplným odpovídajícím opatření dle ČSN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: AC 400/230V / TN – automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovým chrániči

Zodp.projektant:		Výpracovateľ:	Razítko a podpis:
JAROSLAV DOUBEK PISECKÁ 893 386 01 STRAKONICE		Ing. LADISLAV HANUŠ Mobil: +420 602 453 892 E-mail: l.hanus@gmail.com	
Stupen': PD pro provádění stavby			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO KULTURNÍHO DOMU V TREBOMYSLICÍCH Třebomyslice 1, 341 01 Horažďovice (stavební úpravy a přístavba stávající budovy, novostavba garáže a skladů) na p. st. 1, k.ú. Třebomyslice u Horažd.			
Investor:	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Odeslat:	Datum:	01/2018	Paraf:
	C.znakčísly:	V.64	
	Měřítok:		
C.výkresu:		10	