
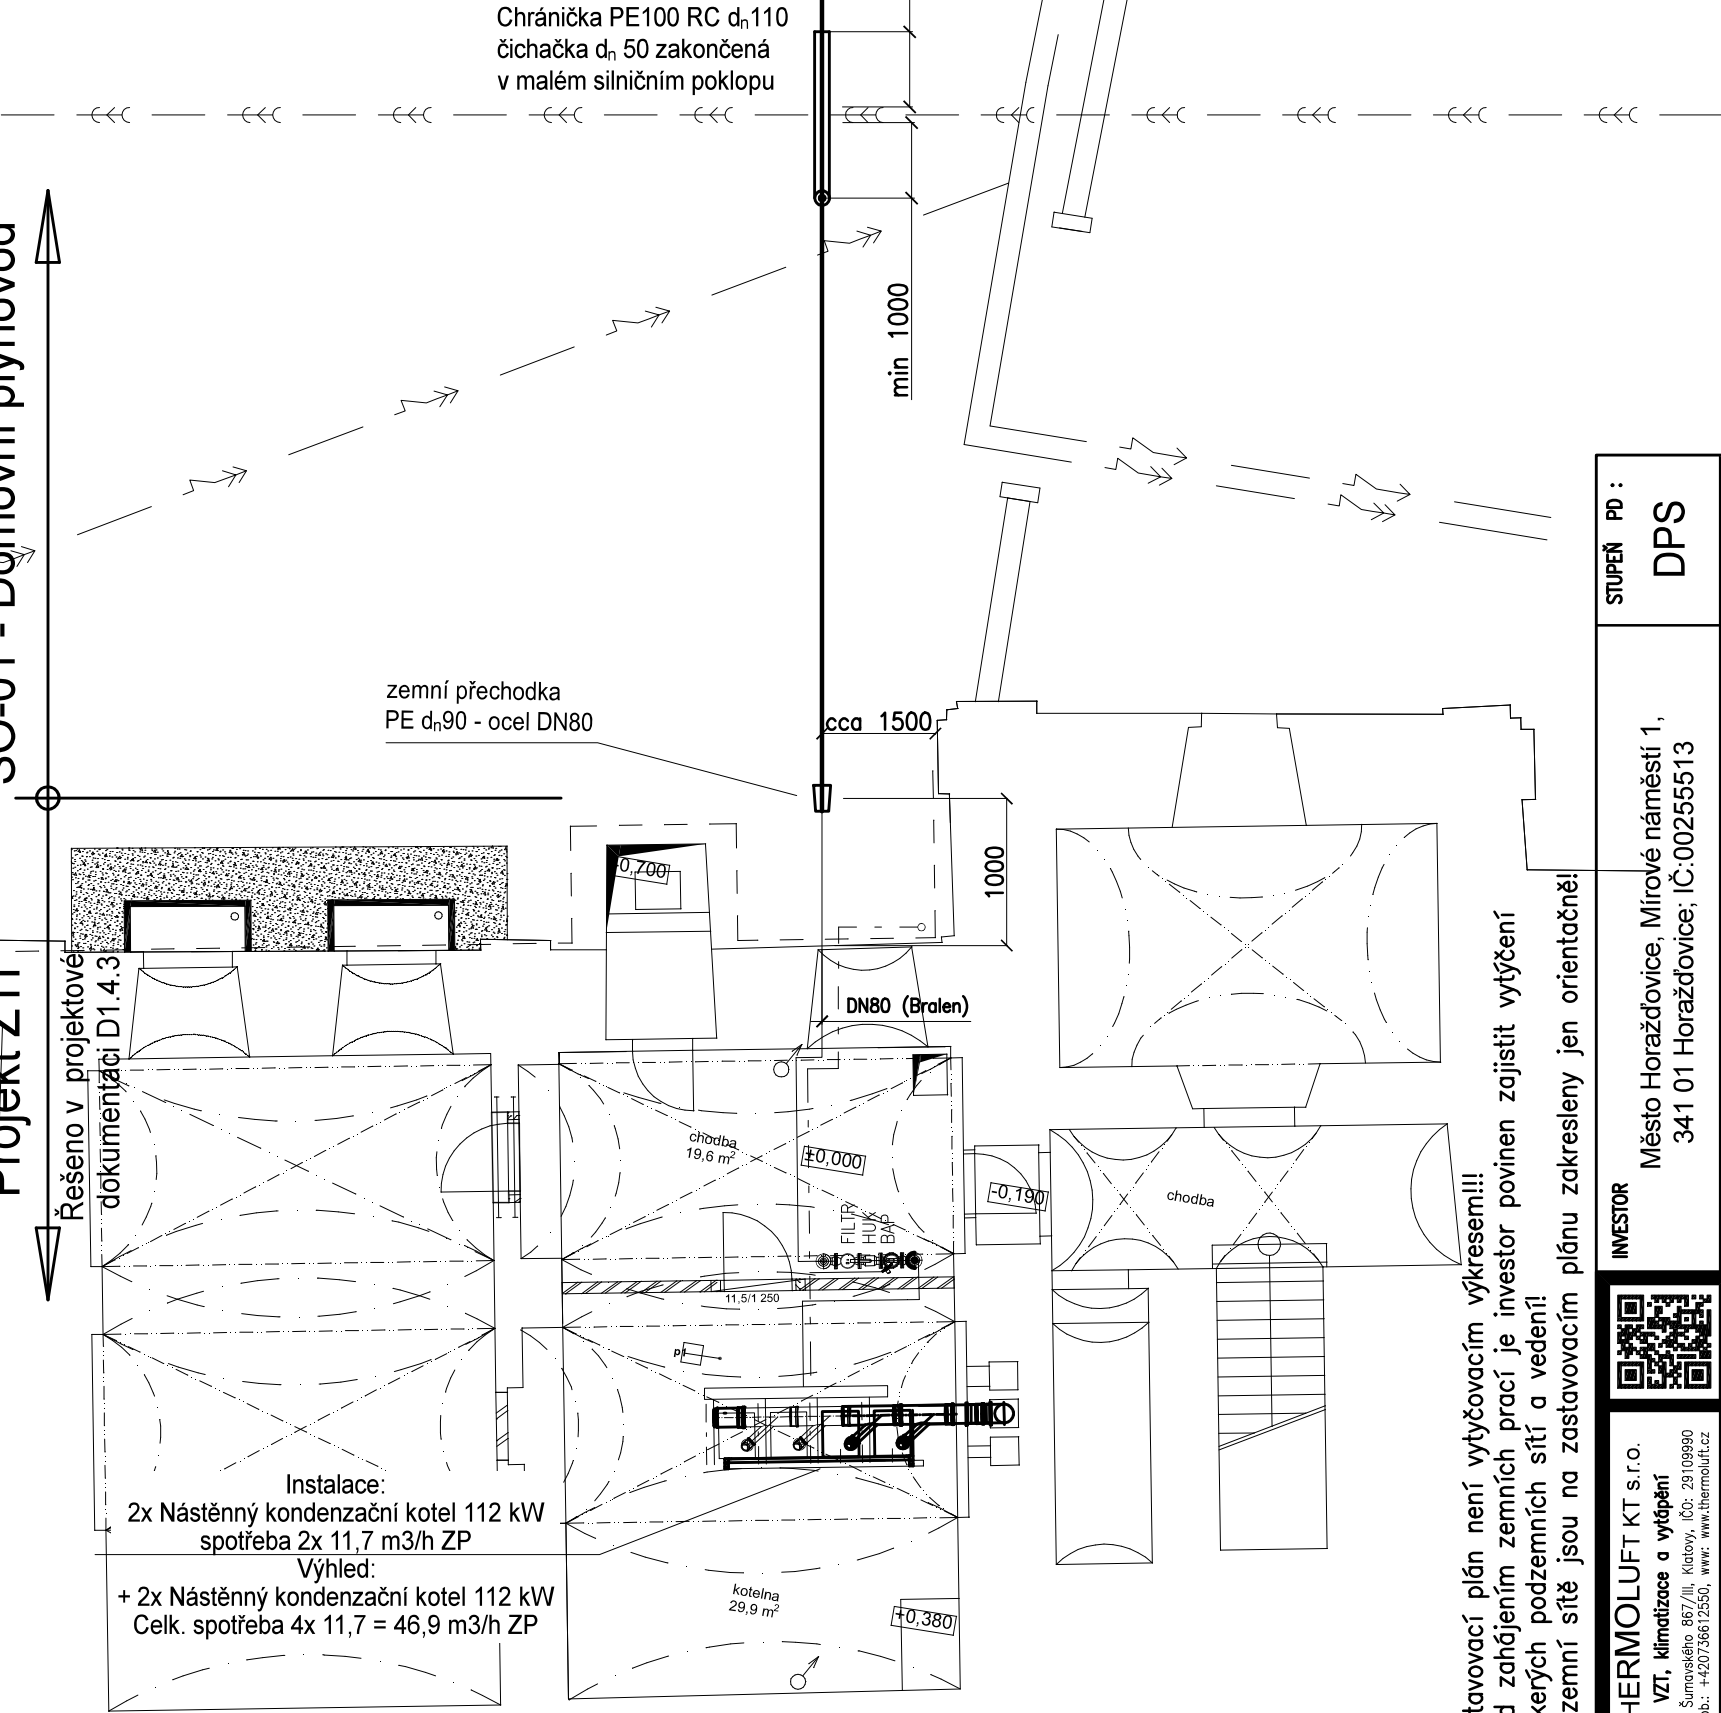


ZASTAVOVACÍ PLÁN 1:100

Podzemní část domovního plynovodu: podle ČSN EN 12 007-1 až -3
-krytí plynovodu: 0,8 – 1,2 m (ve vozovce min. 1 m)
-spádování plynovodu : podle terénu
Ostatní sítě
- minimální vzdálenosti při křížení a souběhu plynovodu s ostatními sítěmi podle ČSN 73 6005 – příloha technické zprávy
- v místě křížení sítí provádět výkopové práce ručně s mimořádnou opatrností

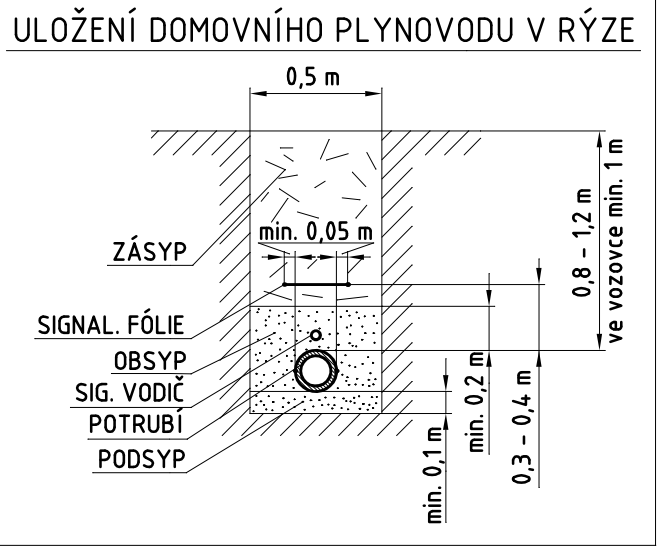

THERMOLUFT KT s.r.o. VZT, klimatizace a vytápění Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990 mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz		INVESTOR Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice; IČ:00255513		STUPEŇ PD : DPS
VYPRACOVAL Jan Štětka		OBSAH Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku - změna zdroje vytápění SO-01 - Domovní plynovod		ČÍSLO VÝKRESU B-01
VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLAVAL Ing. Jaroslav Štětka		D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		FORMÁT: 2A4
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Štětka		AUTOR		MĚŘÍTKO 1:200
THERMOLUFT KT s.r.o.		DATUM 10/2021		VÝKRES
Plynovod: Zastavovací plán - domovní plynovod		D.1.4.5)		

Zastavovací plán není vytýčovací výkres!!!
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení
veškerých podzemních sítí a vedení!
Podzemní sítě jsou na zastavovacím plánu zakresleny jen orientačně!