



DETAIL ULOŽENÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ

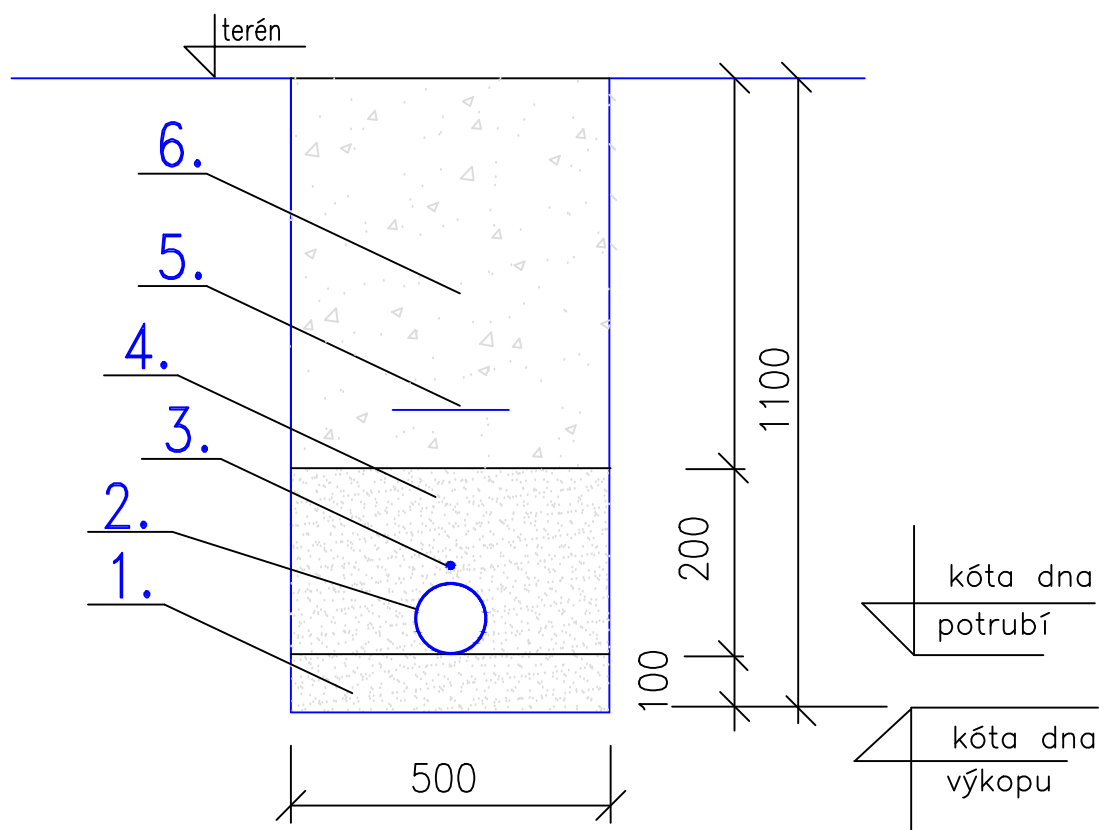

LEGENDA

1. lože pro potrubí z písku vel. zrn do 16mm
2. plynové potrubí PE40
3. signalizační vodič Ayka 2 mm²
4. obsyp potrubí z písku vel. zrn do 16mm
5. výstražná fólie z PVC
6. zásyp výkopovým materiálem

Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	S-pro servis s.r.o. Pivovarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 IČ 060 16 910		
Vypracovali	Josef Břečka			
Investor	MĚSTO HORAŽDOVICE MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1 341 01 HORAŽDOVICE	Datum	10/2018	
		Stupeň PD	PDPS	
Stavba	HORAŽDOVICE, 3. - 4. ETAPA REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVSKÁ - POD VODOJEMEM	Formát	A4	
		Měřítko	1:200	
Název výkresu	SO 08 PŘELOŽKA PLYNOVODU DETAIL ULOŽENÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ	Číslo výkresu	3	Číslo paré