


Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí:	Jm.napětí 415V AC. Jm.izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (3–dílný systém)
Stupeň krytí:	IP30
Mech. odolnost:	IK07
Dveře:	Plechové plné s 1–bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt 6 (modulů 144).

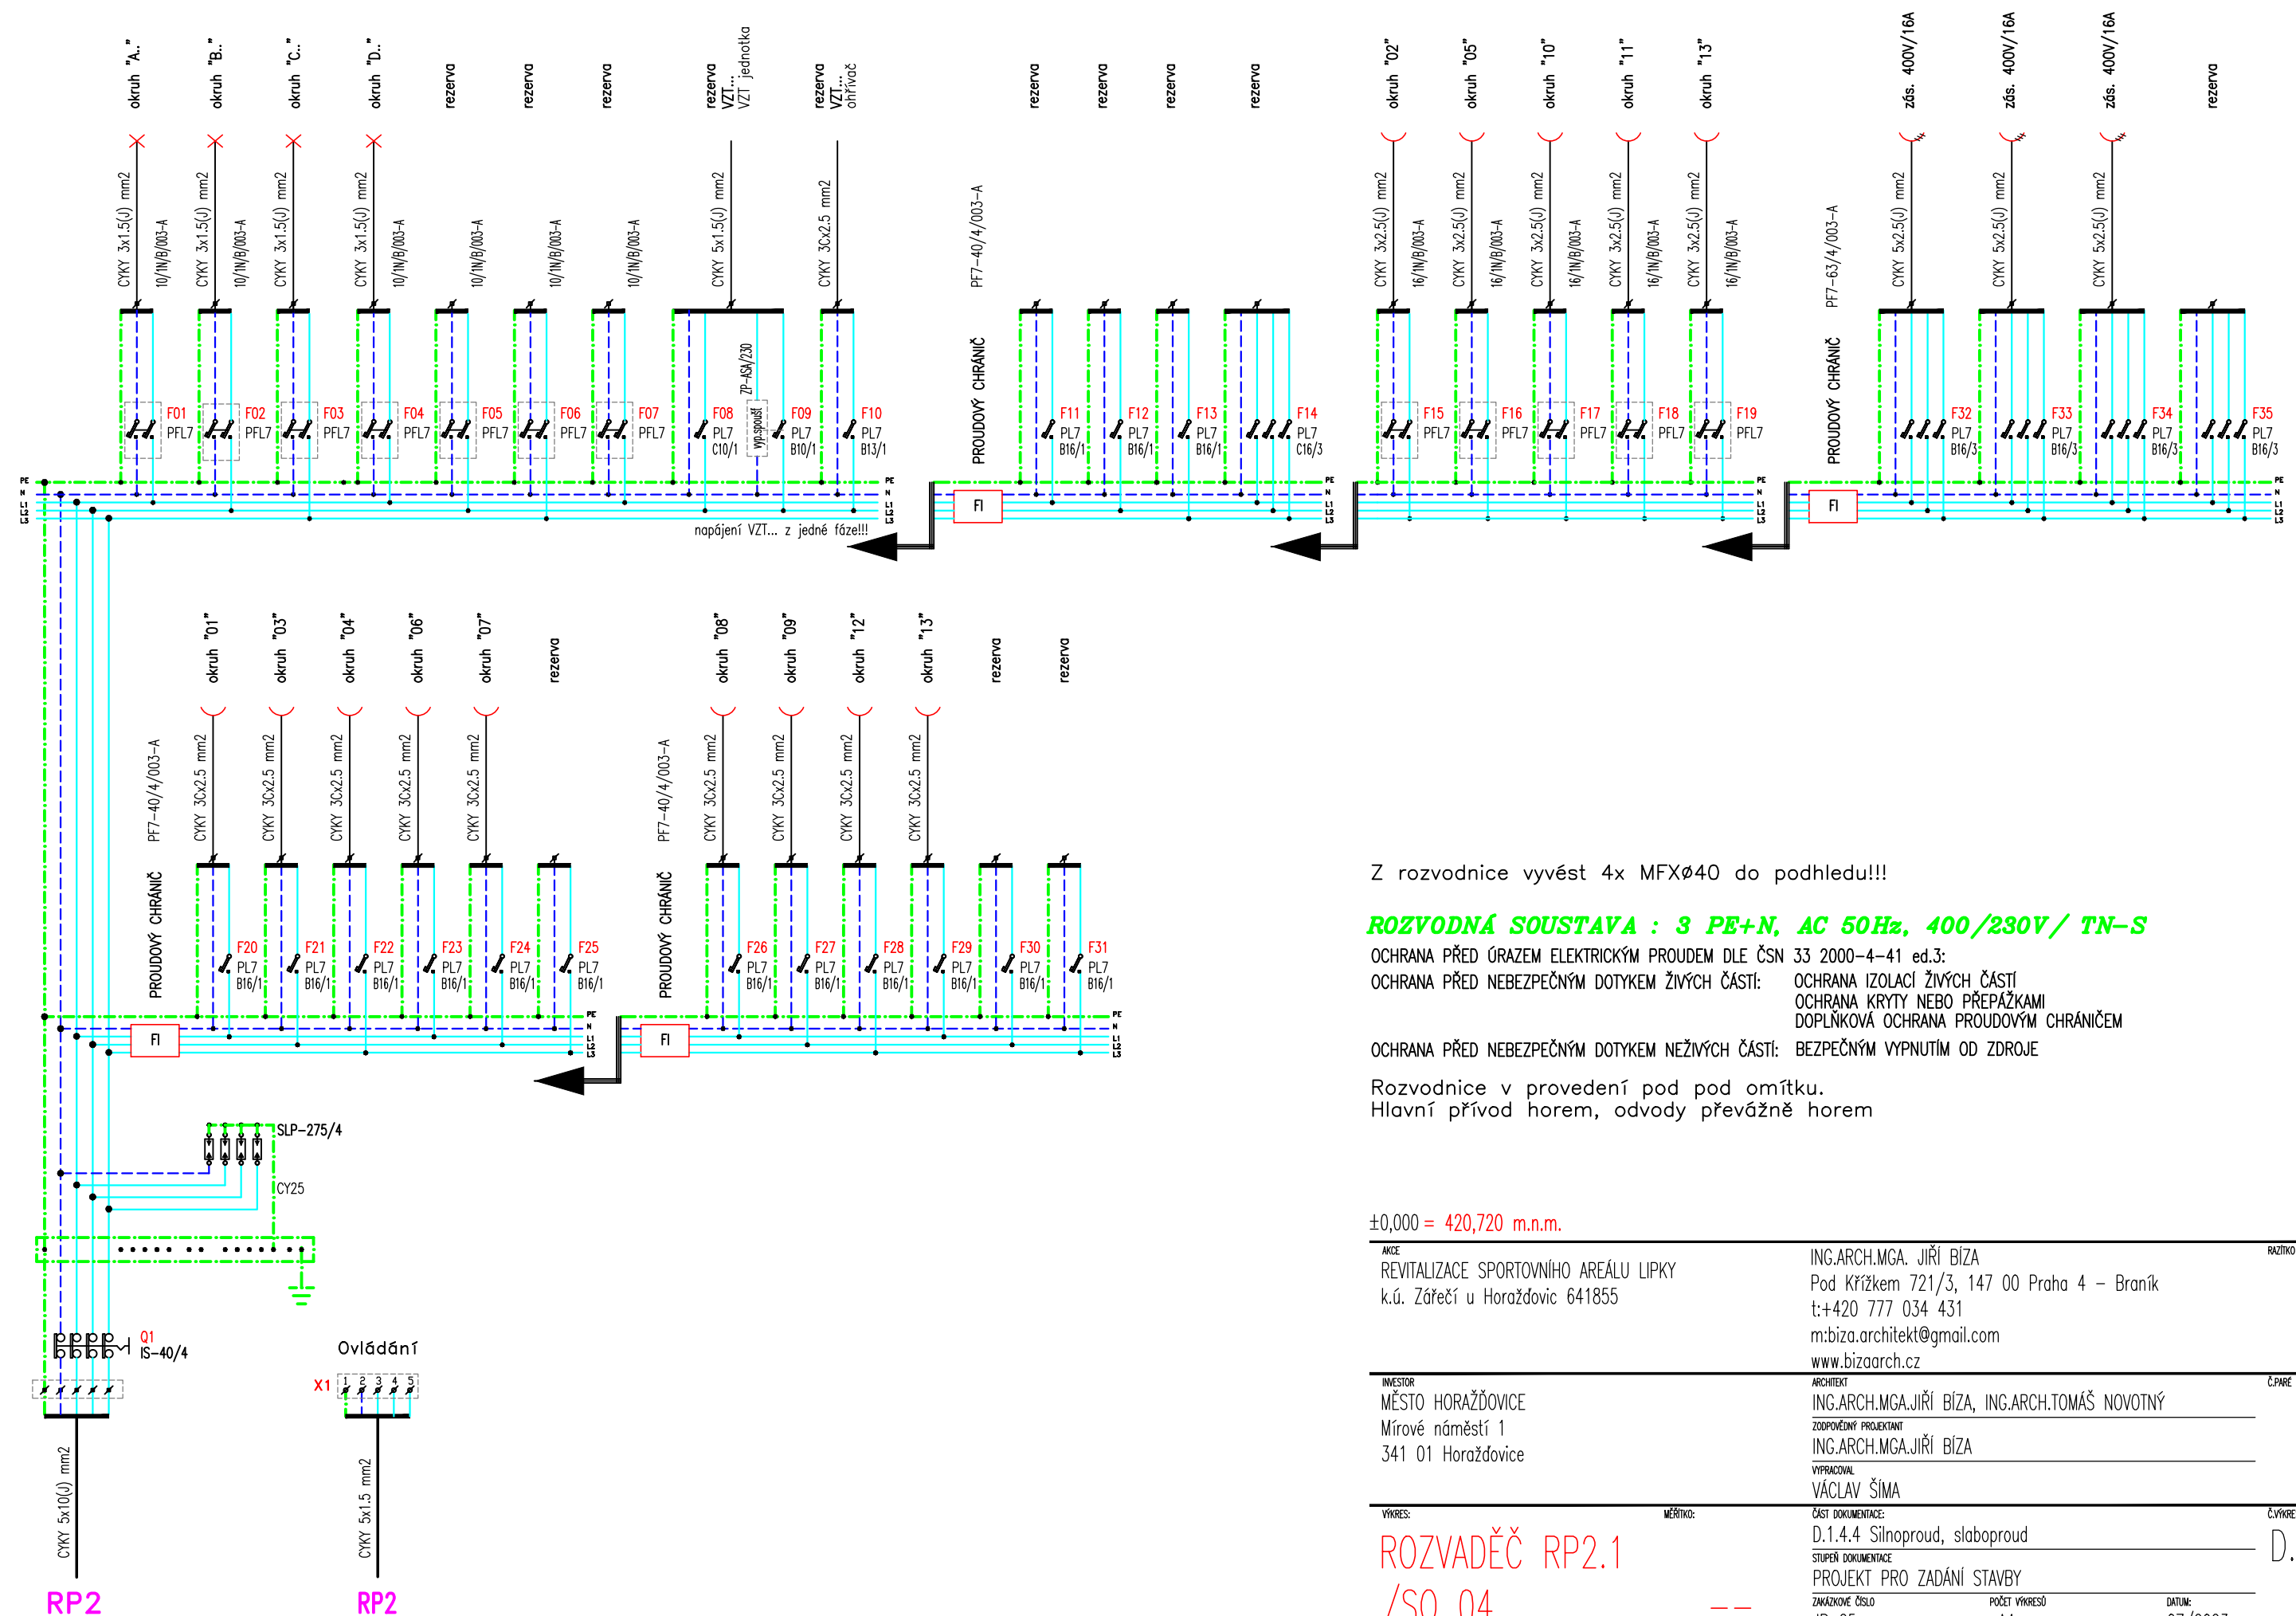

Z rozvodnice vyvést 4x MFXØ40 do podhledu!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE

Rozvodnice v provedení pod pod omítku.
Hlavní přívod horem, odvody převážně horem

$$\pm 0,000 = 420,720 \text{ m.n.m.}$$

AKCE: REVITALIZACE SPORTOVNIHO AREÁLU LIPKY k.ú. Zářeč u Horažďovic 641855	ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BÍZA Pod Křížkem 721/3, 147 00 Praha 4 – Braník t:+420 777 034 431 m:biza.architekt@gmail.com www.bizaarch.cz	RAZÍTKO A PODPIS:
INVESTOR: MĚSTO HORAŽĎOVICE Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice	ARCHITEKT: ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BÍZA, ING.ARCH.TOMÁŠ NOVOTNÝ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BÍZA VYPRACOVAL: VÁCLAV ŠÍMA	Č.PŘÍR:
VÝKRES: ROZVADĚČ RP2.1 /SO 04	MĚŘITVO: ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.4 Silnoproud, slaboproud STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKT PRO ZADÁNÍ STAVBY ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: JB_25	Č.VÝKRESU: D.1.4.4 25
	POČET VÝKRESŮ: ..A4	DATUM: 07/2023