




PŮDORYS STŘECHY




PŮDORYS 2NP




PŮDORYS 1NP




ŘEZ A-A

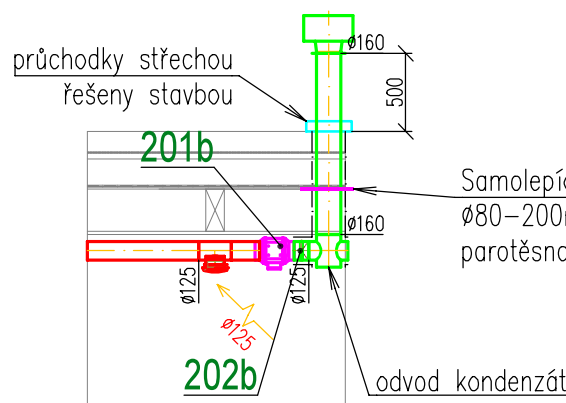


ŘEZ B-B

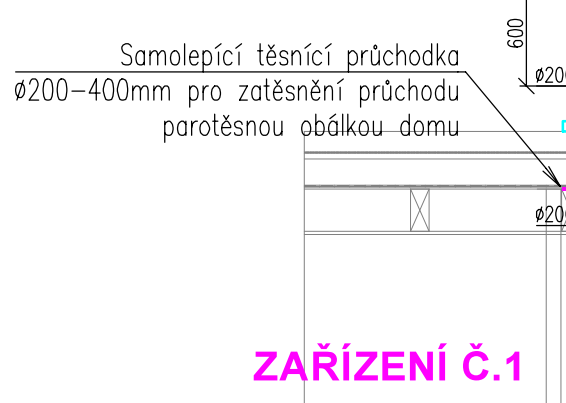


DETAIL VZT JEDNOTKY:

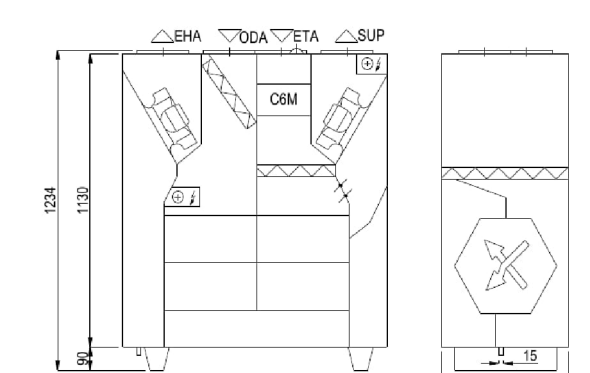


ŘEZ E-E

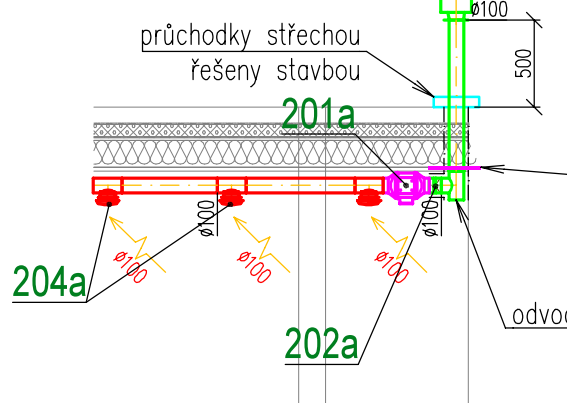


DETAIL VZT JEDNOTKY:

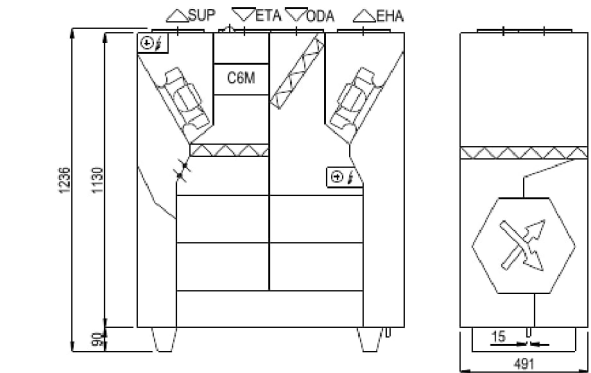


ŘEZ C-C

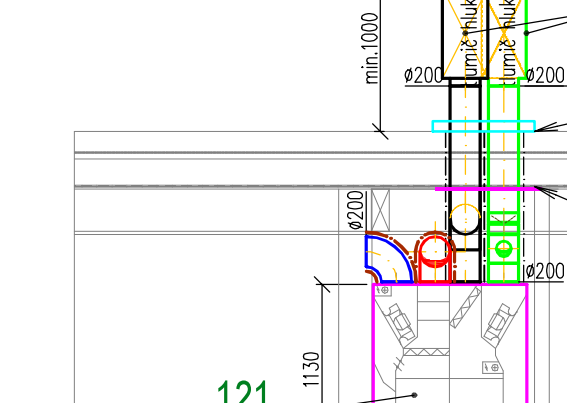

DETAIL VZT JEDNOTKY:

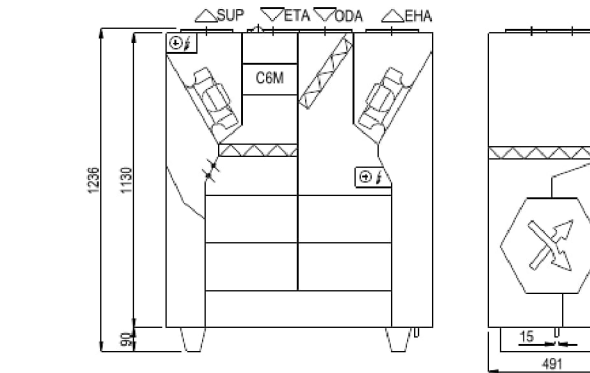

ŘEZ D-D

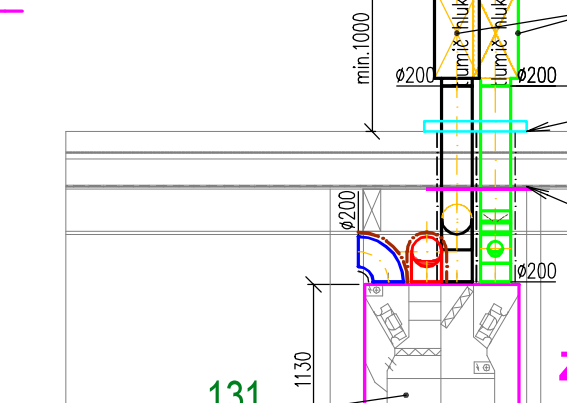

LEGENDA DVEŘÍ:

- skřivka pod dveřmi, min.10mm-DODÁVKA STAVBY
- mřížka nad dveřmi-DODÁVKA VZT
- dveře s dveřní mřížkou-DODÁVKA STAVBY minimální efektivní plocha mřížky-viz PD

LEGENDA POTRUBÍ:

- přívod čerstvého vzduchu e1
- výfuk odpadního vzduchu ven i2
- přívod čerstvého vzduchu do objektu e2
- odvod znečištěného vzduchu z objektu i1
- izolace potrubí ze syntetického kaučuku tl.20mm
- izolace potrubí z minerální vaty tl.30mm

VEŠKERÉ VZT ZAŘÍZENÍ BUDE VODNĚ PROPojENO, UŽIVENĚNO PROTI ATMOSFERICKÉ ELEKTRINĚ, PO ELEKTRO UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVŮ BUDE PŘI REALIZACI ŘEŠENO VE SPOLUPRACI S INVESTOREM NEBO GP. VEŠKERÉ VZT ZAŘÍZENÍ BUDE VEDENO POD STROPĚM MÍSTNOSTI, DLE MOŽNOSTI CO NEJÚČEŠ!			
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY			
Misto stavby:	K.Ú. Zářetí u Horažovic 641855	Stupeň PD:	prováděcí projekt
Investor:	MĚSTO HORAŽDOVICE, Mírovní náměstí 1, 341 01 Horažovice	Obtisk aut. razítka:	
Číslo projektové dokumentace:	VZDUCHOTECHNIKA		
Obsah:	SO 101 01 fotbalové šatny - PŮDORYS 1 a 2NP		
Výkres č.:	D.1.4) 02	Datum:	06/2023
Autor, projektant:	Ing. Radek Spurný	Mřížka:	1 : 50
Vypracoval:	František Klíma		