


BOČNÍ POHLED "C" S CÍRKULAČNÍM ČERPADLEM - KOTEL "K2"

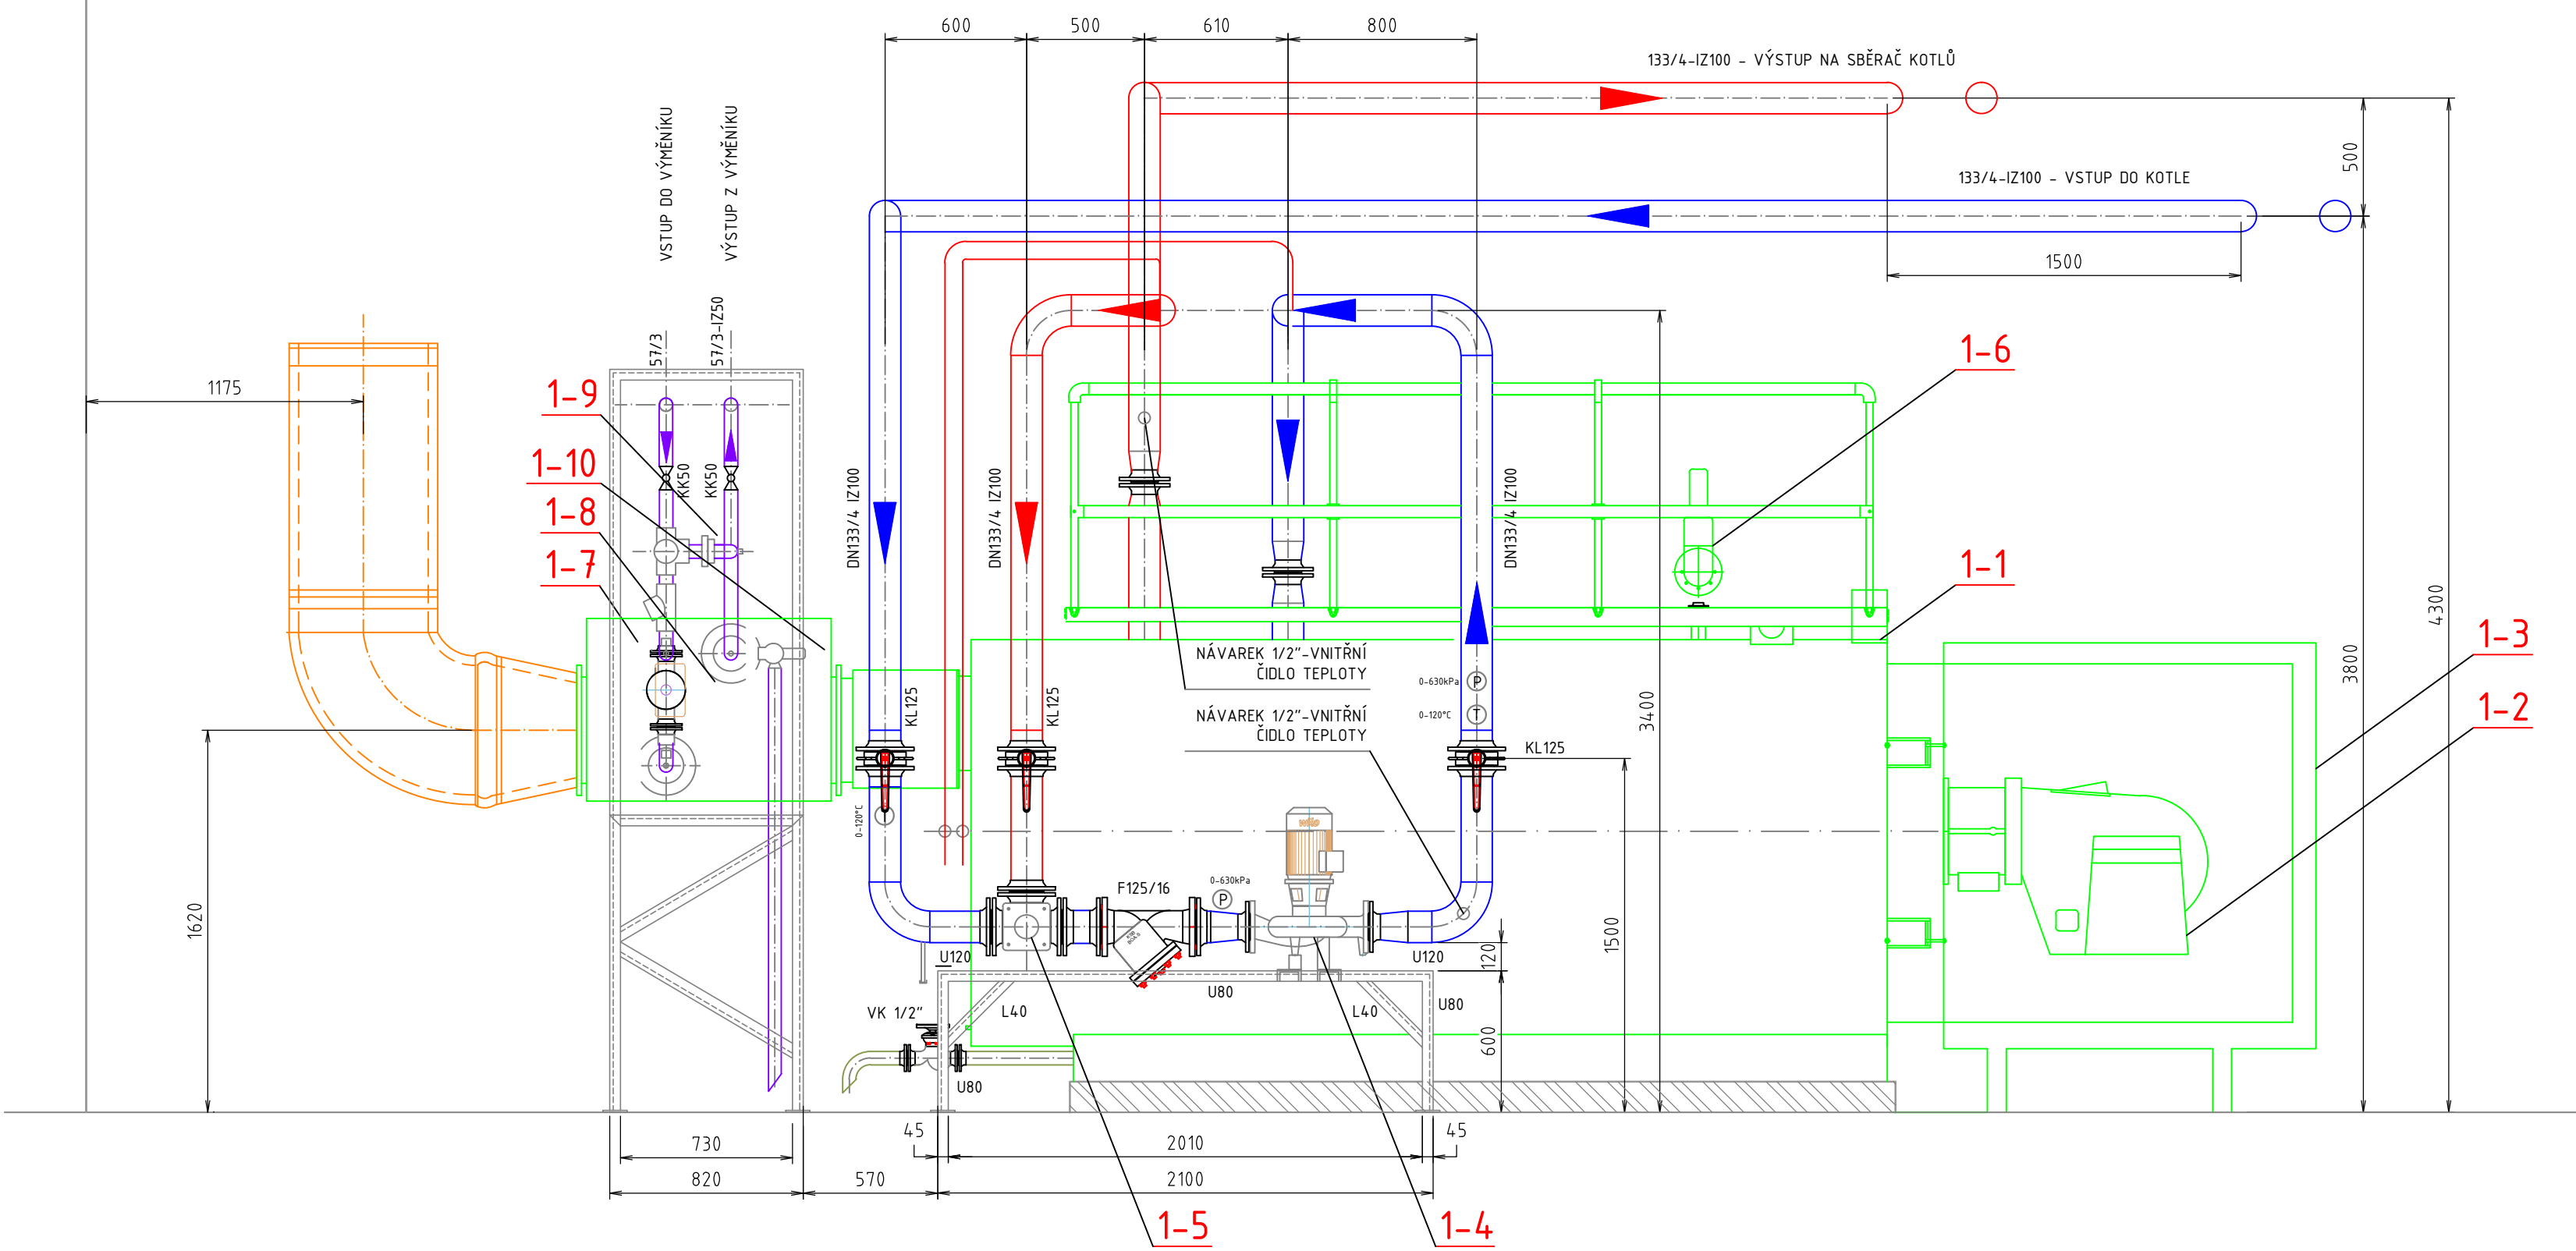

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - PS2 - 01

ČÁST 01-1 KOTLOVÉ JEDNOTKY DEMONTOVANÁ ZAŘÍZENÍ		
POZICE	STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ	POČET
1-1	TEPLOVODNÍ KOTEL LOOS UT-L 20X6, TEPELNÝ VÝKON 2,1 MW, MAX. TEPLOTA 105°C, PŘETLAK 0,6 MPa	2 ks
1-2	HOŘÁK DREIZLER M 2001 ARZ VČ. REG. PLYNOVÉ ŘADY, VÝKON 2,1 MW, ZP-200 kPa	2 ks
1-3	TLUMIČ HLUKU PRO HOŘÁK (SAMOSTATNĚ) S ÚTLUMEM cca 15-20dB(A)	2 ks
1-4	SUCHOBĚŽNÉ ČERPADLO WILO IL 100/150-1,5/4 DN100, PN0,6MPa, Q=76m3/hod, dP=40 kPa, U=3x400V,In=5,5A	2 ks
1-5	SMĚŠOVAČ TŘÍCESTNÝ PŘÍRUBOVÝ SE SERVOPONEM ESBE 3F125, DN125, kvs=280 m3/hod, PN0,6 MPa	2 ks
1-6	POJISTNÝ VENTIL + BEZPEČNOSTNÍ VÝSTROJ KOTLE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE LOOS	2 ks
1-7	SPALINOVÝ NEREZOVÝ KONDENZAČNÍ VÝMĚNÍK LOOS TYP EC06/850/560/2 WZ2, VÝKON 223kW	2 ks
1-8	MOKROBĚŽNÉ ČERPADLO WILO TOP-S 50/4 DM, DN50, PN0,6 MPa, Q=16 m3/hod, dP=30 kPa,U=3x400V, In=0,55	2 ks
1-9	SMĚŠOVAČ TŘÍCESTNÝ ZÁVITOVÝ SE SERVOPONEM ESBE 3G50, DN 50, kvs=4m3/hod, PN0,6 MPa	2 ks
1-10	ZÁVITOVÝ POJISTOVACÍ VENTIL DUCO 5/4"X6/4"KD, OTEVÍRACÍ PŘETLAK 0,4MPa	2 ks

		Václav Krejčí		Ing. Martin Řezníček		Václav Krejčí			
0	30.05.2024	Václav Krejčí		Ing. Martin Řezníček		Václav Krejčí			
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:		Kontroloval:		Vypracoval:		Popis změny:	
Investor:							<div>TRASKO</div> <div>PROJEKCE</div> <div>TRASKO Projektce, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekte.trasko.cz</div>		
město Horažďovice Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice									
Akce/ místo: Výměna zdroje vytápění a MaR kotelny CZT ulice Okružní 882, Horažďovice									
Objekt:							Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
SO 100 Kotelna CZT									
Profese:							6xA4	PD-24-04-07	DPS
D1.2 Strojní část									
Obsah:							Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré:
STÁVAJÍCÍ STAV - DEMONTÁŽE POHLED "C"							1:25	D1.2-03	